

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	LE GUE D ORGER 2
CP - Ville :	53000 LAVAL
Référence client :	_0032500002_
Date du repérage :	30/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0032500002_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 30/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 09/04/2017 A Riorges, le 09/04/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016			 Assurance : QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
Sous sol - Vol 1 (Escalier 1) Sous sol - Vol 3 (Distribution 1) Sous sol - Vol 6 (Local technique) Sous sol - Vol 8 (Distribution 2) PC RDC - Vol 10 (Entrée) PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1) PC RDC - Vol 14 (Escalier 3) PC RDC - Vol 16 (Distribution 3) PC RDC - Vol 18 (Vide ordure 1) R+1 AU R+3 - Vol 20 (R+2) R+1 AU R+3 - Vol 22 (Vide ordure 3) R+1 AU R+3 - Vol 24 (Escalier 7) R+1 AU R+3 - Vol 26 (Escalier 5) PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse) Toiture - Vol 30 (Toiture) Façade droite - Vol 32 (Façade droite) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 34 (R+1) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 36 (Escalier 8) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 38 (Local vide-ordure 2) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 40 (R+3) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 42 (Escalier 10)	Sous sol - Vol 2 (Local poubelle 1) Sous sol - Vol 5 (Cave) Sous sol - Vol 7 (Local poubelle 2) Sous sol - Vol 9 (Escalier 2) PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée) PC RDC - Vol 13 (Local à velo 2) PC RDC - Vol 15 (Vide ordure 2) PC RDC - Vol 17 (Escalier 4) R+1 AU R+3 - Vol 19 (R+1) R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3) R+1 AU R+3 - Vol 23 (Vide ordure 4) R+1 AU R+3 - Vol 25 (Escalier 6) R+1 AU R+3 - Vol 27 (Vide ordure 5) Comble - Vol 29 (Comble) Façade avant - Vol 31 (Façade avant) Façade arrière - Vol 33 (Façade arrière) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 35 (Local vide-ordure 1) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 37 (R+2) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 39 (Escalier 9) R+1 au R+3 Cage 2 - Vol 41 (Local vide-ordure 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G Périmètre du bâtiment concerné

Ensemble des parties communes du bâtiment.

H Objectif de la mission

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Conduits, canalisations et équipements	Sous sol	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 9 (Escalier 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	Sous sol	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 3 (Distribution 1) - Vol 5 (Cave) - Vol 6 (Local technique) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 9 (Escalier 2)	
Plafond et faux-plafonds	Sous sol	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 3 (Distribution 1) - Vol 5 (Cave) - Vol 6 (Local technique) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 9 (Escalier 2)	
Revêtement de sol	Sous sol	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 3 (Distribution 1) - Vol 5 (Cave) - Vol 6 (Local technique) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 9 (Escalier 2)	

Plafond et faux-plafonds	PC RDC	Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Hall d'entrée) - Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2) - Vol 14 (Escalier 3) - Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 16 (Distribution 3) - Vol 17 (Escalier 4) - Vol 18 (Vide ordure 1)	
Revêtement de sol	PC RDC	Vol 10 (Entrée) - Vol 11 (Hall d'entrée) - Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2) - Vol 14 (Escalier 3) - Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 16 (Distribution 3) - Vol 17 (Escalier 4) - Vol 18 (Vide ordure 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée) - Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2) - Vol 14 (Escalier 3) - Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 16 (Distribution 3) - Vol 17 (Escalier 4) - Vol 18 (Vide ordure 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	R+1 AU R+3	Vol 19 (R+1) - Vol 20 (R+2) - Vol 21 (R+3) - Vol 22 (Vide ordure 3) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 24 (Escalier 7) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 26 (Escalier 5) - Vol 27 (Vide ordure 5)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 AU R+3	Vol 19 (R+1) - Vol 20 (R+2) - Vol 21 (R+3) - Vol 22 (Vide ordure 3) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 24 (Escalier 7) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 26 (Escalier 5) - Vol 27 (Vide ordure 5)	
Revêtement de sol	R+1 AU R+3	Vol 19 (R+1) - Vol 20 (R+2) - Vol 21 (R+3) - Vol 22 (Vide ordure 3) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 24 (Escalier 7) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 26 (Escalier 5) - Vol 27 (Vide ordure 5)	
Voies et réseaux divers	PLAN DE MASSE	Vol 28 (Plan de masse)	
Conduits, canalisations et équipements	Comble	Vol 29 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Comble	Vol 29 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 30 (Toiture)	
Façades	Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	
Façades	Façade droite	Vol 32 (Façade droite)	
Façades	Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	

Parois verticales intérieures et enduits	R+1 au R+3 Cage 2	Vol 34 (R+1) - Vol 35 (Local vide-ordure 1) - Vol 36 (Escalier 8) - Vol 37 (R+2) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 40 (R+3) - Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 42 (Escalier 10)	
Plafond et faux-plafonds	R+1 au R+3 Cage 2	Vol 34 (R+1) - Vol 35 (Local vide-ordure 1) - Vol 36 (Escalier 8) - Vol 37 (R+2) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 40 (R+3) - Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 42 (Escalier 10)	
Revêtement de sol	R+1 au R+3 Cage 2	Vol 34 (R+1) - Vol 35 (Local vide-ordure 1) - Vol 36 (Escalier 8) - Vol 37 (R+2) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 40 (R+3) - Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 42 (Escalier 10)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 10 (Entrée)	Enduit ciment	Impossibilité sens sondage destructif

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 8 (Distribution 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	002EM000656 n°9
Vol 11 (Hall d'entrée)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	002EM000656 n°9
Vol 16 (Distribution 3)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	002EM000656 n°9
Vol 29 (Comble)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S58
Vol 30 (Toiture)	Toiture et étanchéité	Ardoises	Matériau noir avec fibres visibles	002EM000656 n°26

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles ni d'occupants.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du Placoplatre.

Les matériaux présents dans les pléniums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouvert par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Sous sol - Vol 4 (Local)	Moyen investigation non mis a disposition	Absence de clés

Note : Des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.



Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Conduits, canalisations et équipements

- Voies et réseaux divers

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1)	Conduit non identifié	Conduit en fibres-ciment	P4	Réalisation d'un prélèvement	Recouvert de platre	002EM0006 56 n°4 - 1 - 002EM0006 56 n°4 - 2	002EM00 0656 n°4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 9 (Escalier 2)	Conduit non identifié	Conduit en fibres-ciment	S17	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Recouvert de platre	002EM0006 56 n°4 - 1 - 002EM0006 56 n°4 - 2	002EM00 0656 n°4	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Comble	Vol 29 (Comble)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S58	Résalisation d'un sondage		S58 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérageConduit fibre ciment

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P31	Réalisation d'un prélèvement	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 1	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 1	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade droite	Vol 32 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés	S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 1	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 1	Enduit compact beige	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P31	Réalisation d'un prélèvement	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P31	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade droite	Vol 32 (Façade droite)	Murs	Enduits projetés	S62	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S63	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P31	Enduit général	002EM0006 56 n°31 - 1 - 002EM0006 56 n°31 - 2 - 002EM0006 56 n°31 - 3	002EM00 0656 n°31 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Façade droite	Vol 32 (Façade droite)	Murs	Enduits lissée	P32	Réalisation d'un prélèvement	Sous-bassement	002EM0006 56 n°32 - 1	002EM00 0656 n°32	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits lissée	S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P32	Sous-bassement	002EM0006 56 n°32 - 1	002EM00 0656 n°32	Enduit beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P33	Réalisation d'un prélèvement	Contour des fenêtres	002EM0006 56 n°33 - 1	002EM00 0656 n°33	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade avant	Vol 31 (Façade avant)	Murs	Enduits projetés	P33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Contour des fenêtres	002EM0006 56 n°33 - 1	002EM00 0656 n°33	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade arrière	Vol 33 (Façade arrière)	Murs	Enduits projetés	S65	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P33	Contour des fenêtres	002EM0006 56 n°33 - 1	002EM00 0656 n°33	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2	Réalisation d'un prélèvement	Enduit projeter porteur Escalier	002EM0006 56 n°2 - 1 - 002EM0006 56 n°2 - 2	002EM00 0656 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1) - Vol 9 (Escalier 2) - Vol 3 (Distribution 1) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 6 (Local technique)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P2 - S2 - S14 - S15 - S83	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit projeter porteur Escalier	002EM0006 56 n°2 - 1 - 002EM0006 56 n°2 - 2	002EM00 0656 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (Escalier 3) - Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 18 (Vide ordure 1) - Vol 17 (Escalier 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S43 - S44 - S45 - S46	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit projeter porteur Escalier	002EM0006 56 n°2 - 1 - 002EM0006 56 n°2 - 2	002EM00 0656 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 25 (Escalier 6) - Vol 26 (Escalier 5) - Vol 24 (Escalier 7) - Vol 22 (Vide ordure 3) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 27 (Vide ordure 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S70 - S71 - S72 - S79 - S80 - S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit projeter porteur Escalier	002EM0006 56 n°2 - 1 - 002EM0006 56 n°2 - 2	002EM00 0656 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 42 (Escalier 10) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 36 (Escalier 8) - Vol 35 (Local vide-ordure 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S88 - S89 - S90 - S91 - S92 - S93	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P2	Enduit projeter porteur Escalier	002EM0006 56 n°2 - 1 - 002EM0006 56 n°2 - 2	002EM00 0656 n°2	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Distribution 1)	Murs et cloisons	Joints de scellement	P6	Réalisation d'un prélèvement	Joints de scellement	002EM0006 56 n°6 - 1 - 002EM0006 56 n°6 - 2	002EM00 0656 n°6	Joints de scellement	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Distribution 1) - Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 5 (Cave) - Vol 7 (Local poubelle 2)	Murs et cloisons	Joints de scellement	P6 - S11 - S12 - S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joints de scellement	002EM0006 56 n°6 - 1 - 002EM0006 56 n°6 - 2	002EM00 0656 n°6	Joints de scellement	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 13 (Local à velo 2)	Murs et cloisons	Joints de scellement	S29	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Joints de scellement	002EM0006 56 n°6 - 1 - 002EM0006 56 n°6 - 2	002EM00 0656 n°6	Joints de scellement	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (Distribution 2)	Menuiseries	Porte palière	P9	Réalisation d'un prélèvement	Mastic vitrier	002EM0006 56 n°9 - 1 - 002EM0006 56 n°9 - 2	002EM00 0656 n°9	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
Sous sol	Vol 8 (Distribution 2)	Menuiseries	Porte palière	P9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Mastic vitrier	002EM0006 56 n°9 - 1 - 002EM0006 56 n°9 - 2	002EM00 0656 n°9	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Porte palière	S20 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Mastic vitrier	002EM0006 56 n°9 - 1 - 002EM0006 56 n°9 - 2	002EM00 0656 n°9	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Distribution 3)	Menuiseries	Porte palière	S21 (P9)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Mastic vitrier	002EM0006 56 n°9 - 1 - 002EM0006 56 n°9 - 2	002EM00 0656 n°9	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable	Positif	Présence sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 2 (Local poubelle 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Béton banché	002EM0006 56 n°10 - 1 - 002EM0006 56 n°10 - 2	002EM00 0656 n°10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 5 (Cave)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10 - S18 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Béton banché	002EM0006 56 n°10 - 1 - 002EM0006 56 n°10 - 2	002EM00 0656 n°10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2) - Vol 16 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S27 - S28 - S34	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Béton banché	002EM0006 56 n°10 - 1 - 002EM0006 56 n°10 - 2	002EM00 0656 n°10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3) - Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S121 - S122 - S123	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Béton banché	002EM0006 56 n°10 - 1 - 002EM0006 56 n°10 - 2	002EM00 0656 n°10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S124 - S125 - S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Béton banché	002EM0006 56 n°10 - 1 - 002EM0006 56 n°10 - 2	002EM00 0656 n°10	Enduit ciment	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1)	Murs et cloisons	Panneaux de cloisons	P11	Réalisation d'un prélèvement	Placoplatre	002EM0006 56 n°11 - 1 - 002EM0006 56 n°11 - 2	002EM00 0656 n°11	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + papier non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12	Réalisation d'un prélèvement	Cloison brique	002EM0006 56 n°12 - 1 - 002EM0006 56 n°12 - 2	002EM00 0656 n°12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2) - Vol 16 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P12 - S22 - S33	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12	Cloison brique	002EM0006 56 n°12 - 1 - 002EM0006 56 n°12 - 2	002EM00 0656 n°12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P14	Réalisation d'un prélèvement	Enduit de rebouchage	002EM0006 56 n°14 - 1 - 002EM0006 56 n°14 - 2	002EM00 0656 n°14	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P14 - S24	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	Enduit de rebouchage	002EM0006 56 n°14 - 1 - 002EM0006 56 n°14 - 2	002EM00 0656 n°14	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°15 - 1 - 002EM0006 56 n°15 - 2	002EM00 0656 n°15	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Menuiseries	Mastic vitrier	P15	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15		002EM0006 56 n°15 - 1 - 002EM0006 56 n°15 - 2	002EM00 0656 n°15	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°17 - 1 - 002EM0006 56 n°17 - 2	002EM00 0656 n°17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée) - Vol 16 (Distribution 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P17 - S31 - S32	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002EM0006 56 n°17 - 1 - 002EM0006 56 n°17 - 2	002EM00 0656 n°17	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P22	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°22 - 1	002EM00 0656 n°22	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S53 - S54	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002EM0006 56 n°22 - 1	002EM00 0656 n°22	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S112 - S113 - S114	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22		002EM0006 56 n°22 - 1	002EM00 0656 n°22	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 19 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P24	Réalisation d'un prélèvement	Carreaux de plâtre	002EM0006 56 n°24 - 1 - 002EM0006 56 n°24 - 2	002EM00 0656 n°24	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 19 (R+1) - Vol 20 (R+2) - Vol 21 (R+3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P24 - S57	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Carreaux de plâtre	002EM0006 56 n°24 - 1 - 002EM0006 56 n°24 - 2	002EM00 0656 n°24	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S118 - S119 - S120	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	Carreaux de plâtre	002EM0006 56 n°24 - 1 - 002EM0006 56 n°24 - 2	002EM00 0656 n°24	Enduit plâtre	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 9 (Escalier 2) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 3 (Distribution 1) - Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 6 (Local technique)	Plafonds	Enduit ciment	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Distribution 3) - Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 18 (Vide ordure 1) - Vol 17 (Escalier 4) - Vol 14 (Escalier 3)	Plafonds	Enduit ciment	S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 26 (Escalier 5) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 24 (Escalier 7) - Vol 22 (Vide ordure 3) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 27 (Vide ordure 5)	Plafonds	Enduit ciment	S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 42 (Escalier 10) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 36 (Escalier 8) - Vol 35 (Local vide-ordure 1)	Plafonds	Enduit ciment	S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 1	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1)	Plafonds	Enduit ciment	P3	Réalisation d'un prélèvement	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 9 (Escalier 2) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 3 (Distribution 1) - Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 6 (Local technique)	Plafonds	Enduit ciment	S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Distribution 3) - Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 18 (Vide ordure 1) - Vol 17 (Escalier 4) - Vol 14 (Escalier 3)	Plafonds	Enduit ciment	S35 - S36 - S37 - S38 - S39 - S40	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 26 (Escalier 5) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 24 (Escalier 7) - Vol 22 (Vide ordure 3) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 27 (Vide ordure 5)	Plafonds	Enduit ciment	S73 - S74 - S75 - S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 42 (Escalier 10) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 36 (Escalier 8) - Vol 35 (Local vide-ordure 1)	Plafonds	Enduit ciment	S94 - S95 - S96 - S97 - S98 - S99	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3	Plafond droit + Rampant	002EM0006 56 n°3 - 1 - 002EM0006 56 n°3 - 2	002EM00 0656 n°3 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 5 (Cave)	Faux plafonds	Isolant de faux-plafond	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plaque de laine de verre	002EM0006 56 n°7 - 1 - 002EM0006 56 n°7 - 2	002EM00 0656 n°7	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Plafonds	Panneaux vissés	P18	Réalisation d'un prélèvement	Placoplatre	002EM0006 56 n°18 - 1 - 002EM0006 56 n°18 - 2	002EM00 0656 n°18	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1) - Vol 13 (Local à velo 2) - Vol 16 (Distribution 3)	Plafonds	Panneaux vissés	S25 - S26 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18	Placoplatre	002EM0006 56 n°18 - 1 - 002EM0006 56 n°18 - 2	002EM00 0656 n°18	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3)	Plafonds	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°23 - 1 - 002EM0006 56 n°23 - 2	002EM00 0656 n°23 Phase 1	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002EM0006 56 n°23 - 1 - 002EM0006 56 n°23 - 2	002EM00 0656 n°23 Phase 1	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S115 - S116 - S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002EM0006 56 n°23 - 1 - 002EM0006 56 n°23 - 2	002EM00 0656 n°23 Phase 1	Enduit gris en vrac	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3)	Plafonds	Enduit ciment	P23	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°23 - 1 - 002EM0006 56 n°23 - 2	002EM00 0656 n°23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002EM0006 56 n°23 - 1 - 002EM0006 56 n°23 - 2	002EM00 0656 n°23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Plafonds	Enduit ciment	S115 - S116 - S117	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P23		002EM0006 56 n°23 - 1 - 002EM0006 56 n°23 - 2	002EM00 0656 n°23 Phase 2	Peinture	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Faux plafonds	Jonctions faux-plafond / structure	S60	Plafond bois		S60 - 1				Matériau ne contenant pas d'amiante par naturePlafond bois
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Plafonds	Enduit ciment	I1	Sous plénum		I1 - 1				Impossibilité sens sondage destructif

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 9 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (Escalier 3) - Vol 17 (Escalier 4)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 26 (Escalier 5) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 24 (Escalier 7)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 42 (Escalier 10) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 36 (Escalier 8)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S100 - S101 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 1 (Escalier 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P1	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 9 (Escalier 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S1	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 14 (Escalier 3) - Vol 17 (Escalier 4)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S41 - S42	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 26 (Escalier 5) - Vol 25 (Escalier 6) - Vol 24 (Escalier 7)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S67 - S68 - S69	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 42 (Escalier 10) - Vol 39 (Escalier 9) - Vol 36 (Escalier 8)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S100 - S101 - S102	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P1		002EM0006 56 n°1 - 1 - 002EM0006 56 n°1 - 2	002EM00 0656 n°1 Phase 2	Peintures multiples	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 3 (Distribution 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P5	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°5 - 1 - 002EM0006 56 n°5 - 2	002EM00 0656 n°5	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 2 (Local poubelle 1) - Vol 5 (Cave) - Vol 7 (Local poubelle 2) - Vol 8 (Distribution 2) - Vol 6 (Local technique)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S8 - S9 - S10 - S16 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM0006 56 n°5 - 1 - 002EM0006 56 n°5 - 2	002EM00 0656 n°5	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 15 (Vide ordure 2) - Vol 18 (Vide ordure 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S47 - S48	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM0006 56 n°5 - 1 - 002EM0006 56 n°5 - 2	002EM00 0656 n°5	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 27 (Vide ordure 5) - Vol 23 (Vide ordure 4) - Vol 22 (Vide ordure 3)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S85 - S86 - S87	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM0006 56 n°5 - 1 - 002EM0006 56 n°5 - 2	002EM00 0656 n°5	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 41 (Local vide-ordure 3) - Vol 38 (Local vide-ordure 2) - Vol 35 (Local vide-ordure 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S103 - S104 - S105	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P5		002EM0006 56 n°5 - 1 - 002EM0006 56 n°5 - 2	002EM00 0656 n°5	Chappe maigre (base ciment)	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (Distribution 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°8 - 1 - 002EM0006 56 n°8 - 2	002EM00 0656 n°8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (Distribution 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002EM0006 56 n°8 - 1 - 002EM0006 56 n°8 - 2	002EM00 0656 n°8 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (Distribution 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°8 - 1 - 002EM0006 56 n°8 - 2	002EM00 0656 n°8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau mou beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Sous sol	Vol 8 (Distribution 2)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P8	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8		002EM0006 56 n°8 - 1 - 002EM0006 56 n°8 - 2	002EM00 0656 n°8 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + matériau mou beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 13 (Local à velo 2)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P13	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°13 - 1 - 002EM0006 56 n°13 - 2	002EM00 0656 n°13	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 12 (Local à velo 1)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S23	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002EM0006 56 n°13 - 1 - 002EM0006 56 n°13 - 2	002EM00 0656 n°13	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°16 - 1 - 002EM0006 56 n°16 - 2	002EM00 0656 n°16 Phase 1	Revêtement souple vert	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°16 - 1 - 002EM0006 56 n°16 - 2	002EM00 0656 n°16 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P16	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°16 - 1 - 002EM0006 56 n°16 - 2	002EM00 0656 n°16 Phase 3	Ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P19	Réalisation d'un prélèvement	Petite murette dans le hall	002EM0006 56 n°19 - 1 - 002EM0006 56 n°19 - 2	002EM00 0656 n°19 Phase 1	Matériau compact gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 11 (Hall d'entrée)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P19	Réalisation d'un prélèvement	Petite murette dans le hall	002EM0006 56 n°19 - 1 - 002EM0006 56 n°19 - 2	002EM00 0656 n°19 Phase 2	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3)	Revêtement de sol	Ragréage	P20	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°20 - 1 - 002EM0006 56 n°20 - 2	002EM00 0656 n°20	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S49 - S50	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002EM0006 56 n°20 - 1 - 002EM0006 56 n°20 - 2	002EM00 0656 n°20	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Revêtement de sol	Ragréage	S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20		002EM0006 56 n°20 - 1 - 002EM0006 56 n°20 - 2	002EM00 0656 n°20	Ragréage	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement	Lino+colle jaune	002EM0006 56 n°21 - 1 - 002EM0006 56 n°21 - 2 - 002EM0006 56 n°21 - 3	002EM00 0656 n°21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Lino+colle jaune	002EM0006 56 n°21 - 1 - 002EM0006 56 n°21 - 2 - 002EM0006 56 n°21 - 3	002EM00 0656 n°21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S109 - S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Lino+colle jaune	002EM0006 56 n°21 - 1 - 002EM0006 56 n°21 - 2 - 002EM0006 56 n°21 - 3	002EM00 0656 n°21 Phase 1	Revêtement souple beige	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 21 (R+3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P21	Réalisation d'un prélèvement	Lino+colle jaune	002EM0006 56 n°21 - 1 - 002EM0006 56 n°21 - 2 - 002EM0006 56 n°21 - 3	002EM00 0656 n°21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 AU R+3	Vol 20 (R+2) - Vol 19 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S51 - S52	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Lino+colle jaune	002EM0006 56 n°21 - 1 - 002EM0006 56 n°21 - 2 - 002EM0006 56 n°21 - 3	002EM00 0656 n°21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
R+1 au R+3 Cage 2	Vol 40 (R+3) - Vol 37 (R+2) - Vol 34 (R+1)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	S109 - S110 - S111	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Lino+colle jaune	002EM0006 56 n°21 - 1 - 002EM0006 56 n°21 - 2 - 002EM0006 56 n°21 - 3	002EM00 0656 n°21 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 16 (Distribution 3)	Revêtement de sol	Ragréage	P27	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°27 - 1 - 002EM0006 56 n°27 - 2	002EM00 0656 n°27	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Distribution 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°28 - 1 - 002EM0006 56 n°28 - 2	002EM00 0656 n°28 Phase 1	Revêtement souple gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 16 (Distribution 3)	Revêtement de sol	Colles de revêtement de sol	P28	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°28 - 1 - 002EM0006 56 n°28 - 2	002EM00 0656 n°28 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29	Réalisation d'un prélèvement	Dalle plastique +colle	002EM0006 56 n°29 - 1 - 002EM0006 56 n°29 - 2	002EM00 0656 n°29 Phase 1	Revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Dalle plastique +colle	002EM0006 56 n°29 - 1 - 002EM0006 56 n°29 - 2	002EM00 0656 n°29 Phase 1	Revêtement souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	P29	Réalisation d'un prélèvement	Dalle plastique +colle	002EM0006 56 n°29 - 1 - 002EM0006 56 n°29 - 2	002EM00 0656 n°29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Dalles plastiques	S59	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P29	Dalle plastique +colle	002EM0006 56 n°29 - 1 - 002EM0006 56 n°29 - 2	002EM00 0656 n°29 Phase 2	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°30 - 1 - 002EM0006 56 n°30 - 2	002EM00 0656 n°30 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002EM0006 56 n°30 - 1 - 002EM0006 56 n°30 - 2	002EM00 0656 n°30 Phase 1	Matériau compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	P30	Réalisation d'un prélèvement		002EM0006 56 n°30 - 1 - 002EM0006 56 n°30 - 2	002EM00 0656 n°30 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
PC RDC	Vol 10 (Entrée)	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment)	S61	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30		002EM0006 56 n°30 - 1 - 002EM0006 56 n°30 - 2	002EM00 0656 n°30 Phase 2	Colle polymère jaune avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Comble	Vol 29 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P25	Réalisation d'un prélèvement	laine de verre	002EM0006 56 n°25 - 1	002EM00 0656 n°25	Matériau fibreux jaune avec couche en papier et poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 30 (Toiture)	Ardoises	Ardoises en fibro ciment	P26	Réalisation d'un prélèvement	Ardoise toiture	002EM0006 56 n°26 - 1	002EM00 0656 n°26	Matériau noir avec fibres visibles	Positif	Présence sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire		Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Voies et réseaux divers

				Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
PLAN DE MASSE	Vol 28 (Plan de masse)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P34	Réalisation d'un prélèvement		002EM000656 n°34 - 1 - 002EM000656 n°34 - 2	002EM000656 n°34	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
PLAN DE MASSE	Vol 28 (Plan de masse)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	S66	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P34		002EM000656 n°34 - 1 - 002EM000656 n°34 - 2	002EM000656 n°34	Agrégats d'enrobés bitumineux	Négatif	Négatif sur analyse
PLAN DE MASSE	Vol 28 (Plan de masse)	Revêtement routier	Bitume couche et sous-couche	P35	Réalisation d'un prélèvement		002EM000656 n°35 - 1 - 002EM000656 n°35 - 2	002EM000656 n°35	Matériau compact hétérogène avec fibres	Négatif	Négatif sur analyse






ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	Sous sol	Sous sol - Plan de repérage - Actions menées
	Sous sol	Sous sol - MPCA Toutes catégories confondues
	PC RDC	PC RDC - Plan de repérage - Actions menées
	PC RDC	PC RDC - MPCA Toutes catégories confondues
	R+1 AU R+3	R+1 AU R+3 - Plan de repérage - Actions menées
	PLAN DE MASSE	PLAN DE MASSE - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - Plan de repérage - Actions menées
	Comble	Comble - MPCA Toutes catégories confondues
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - MPCA Toutes catégories confondues
	Façade avant	Façade avant - Plan de repérage - Actions menées
	Façade droite	Façade droite - Plan de repérage - Actions menées
	Façade arrière	Façade arrière - Plan de repérage - Actions menées
	R+1 au R+3 Cage 2	R+1 au R+3 Cage 2 - Plan de repérage - Actions menées

SOUS SOL - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM000656-1

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif
	Volume non visité

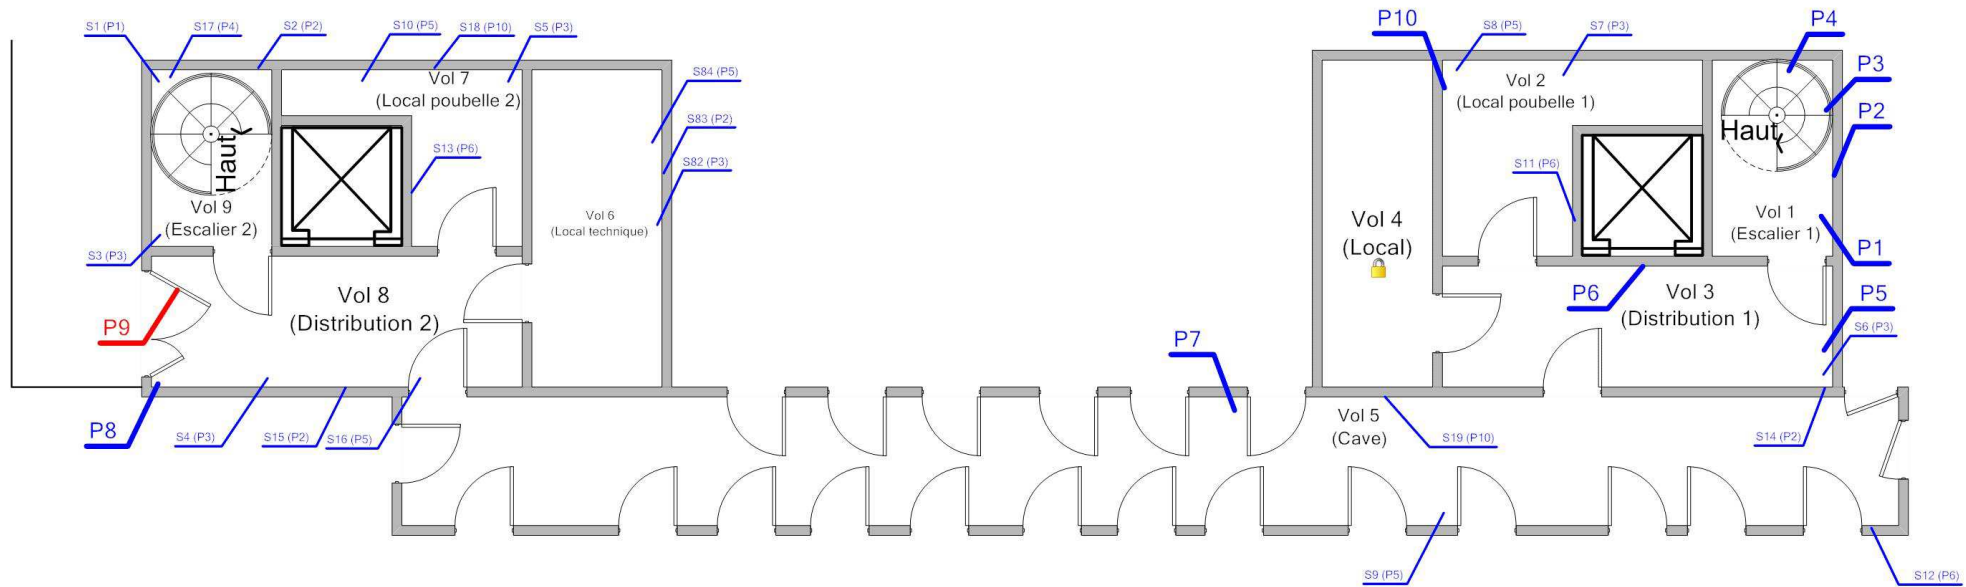

Adresse du bien
LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
30/03/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu


SOUS SOL - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EM000656-1

Légende



P9 : Porte palière

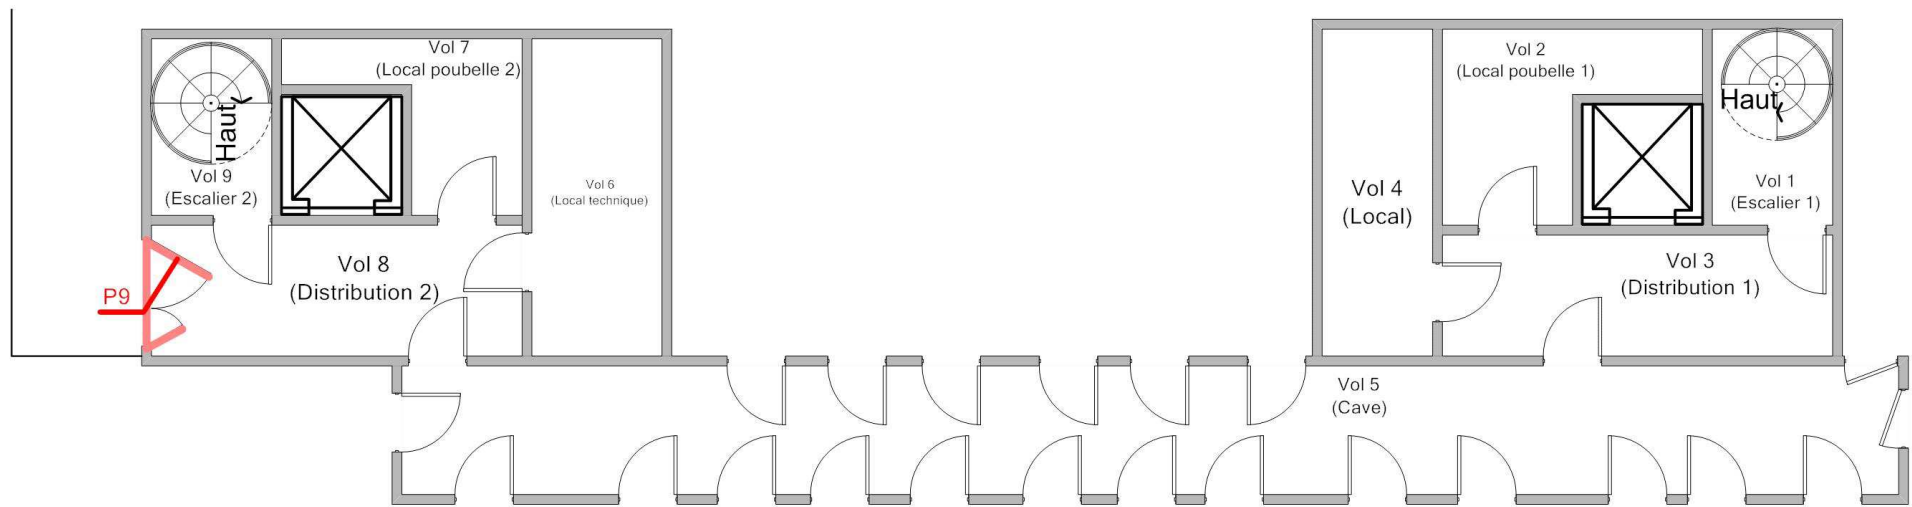


Adresse du bien
LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
30/03/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

PC RDC - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EM000656-1	
				Légende	
					Localisation dun prélèvement
					Localisation dune impossibilité technique
					Localisation dun sondage négatif
					Localisation dun sondage positif
					Adresse du bien
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu	

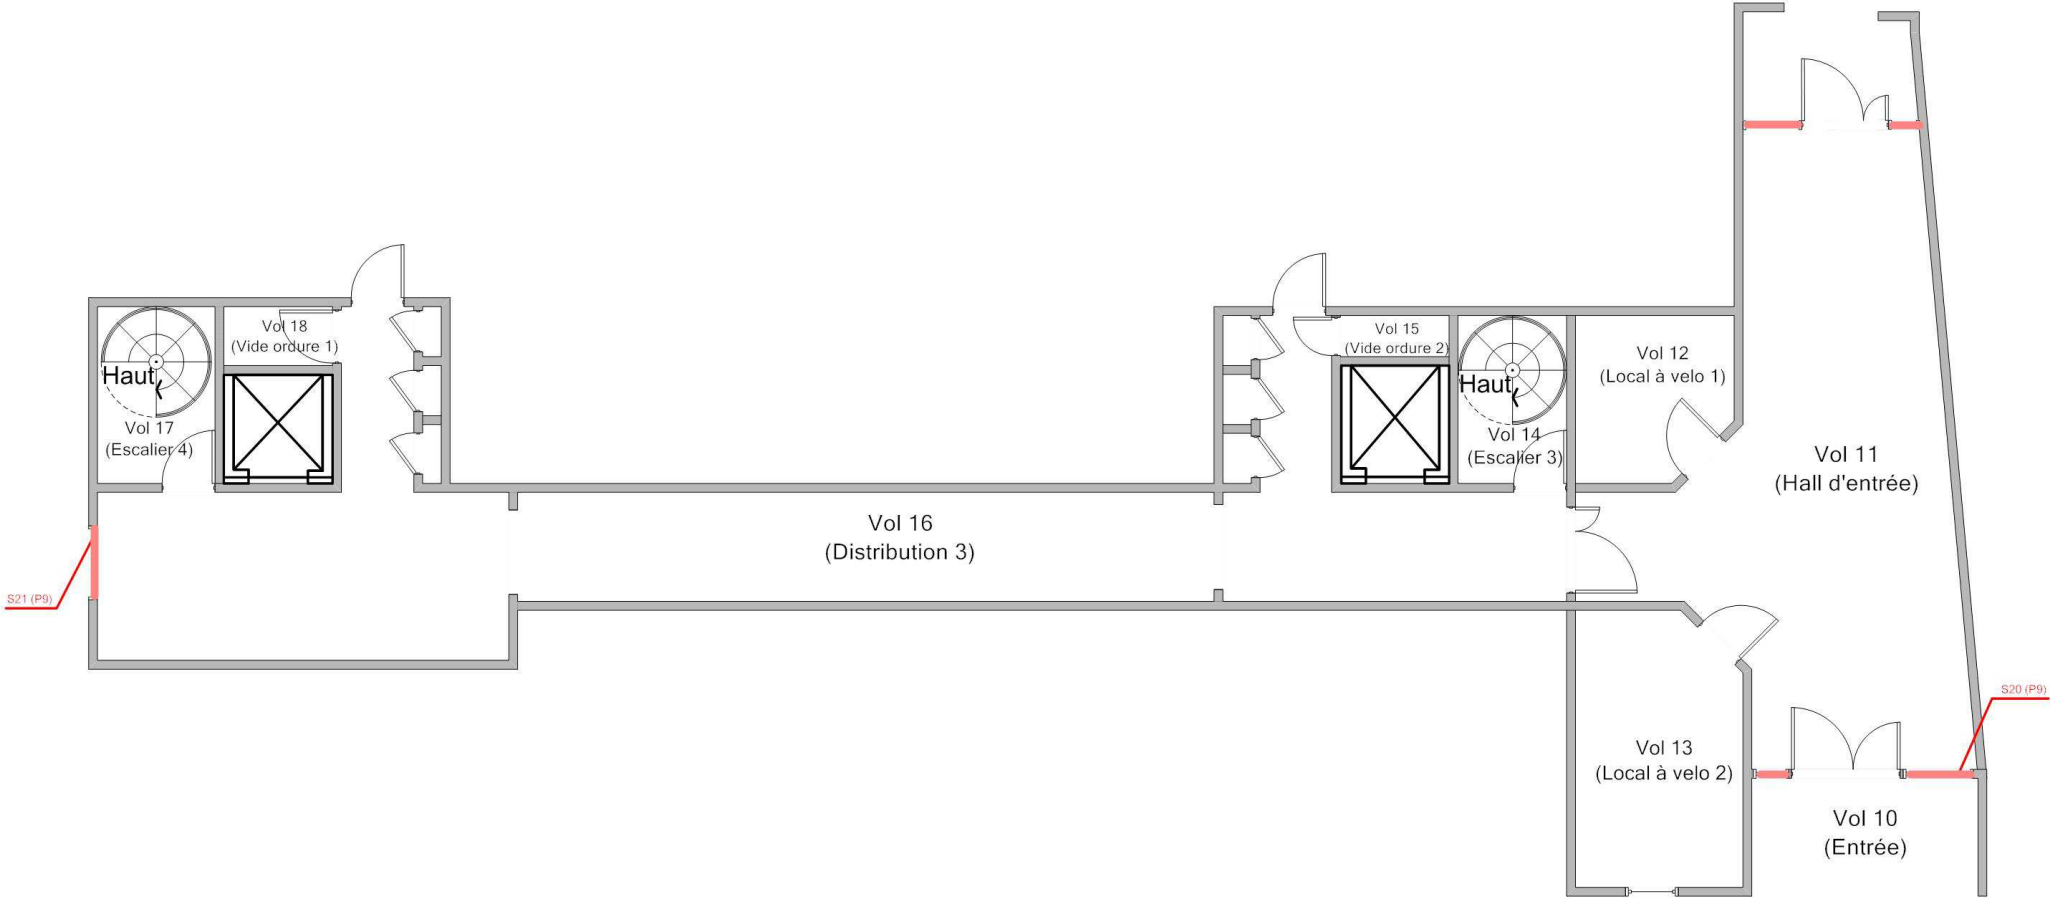PC RDC - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002EM000656-1
				Légende
				 P9 : Porte palière
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu




R+1 AU R+3 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM000656-1

Légende

P Localisation dun
prélèvement

S Localisation dun
sondage négatif

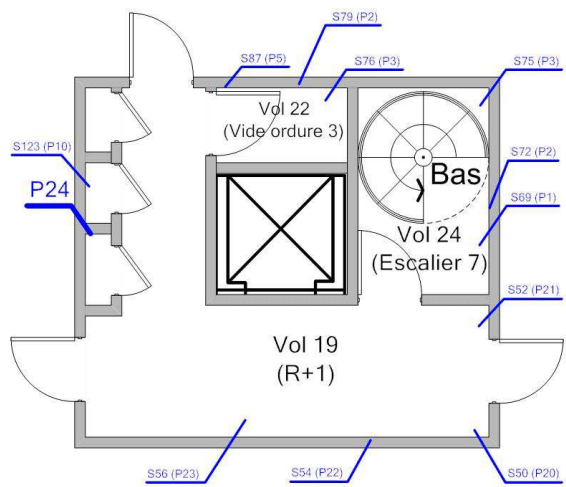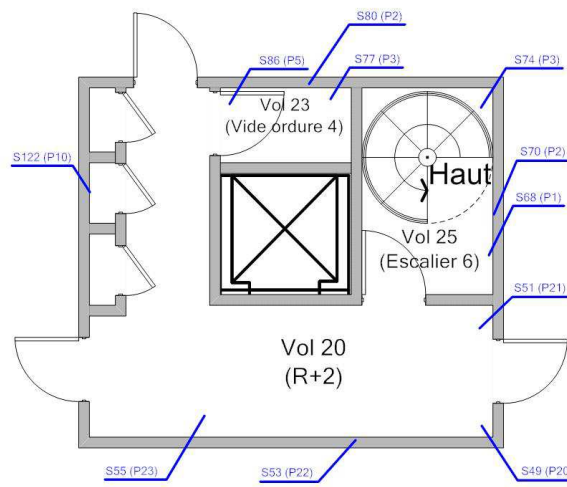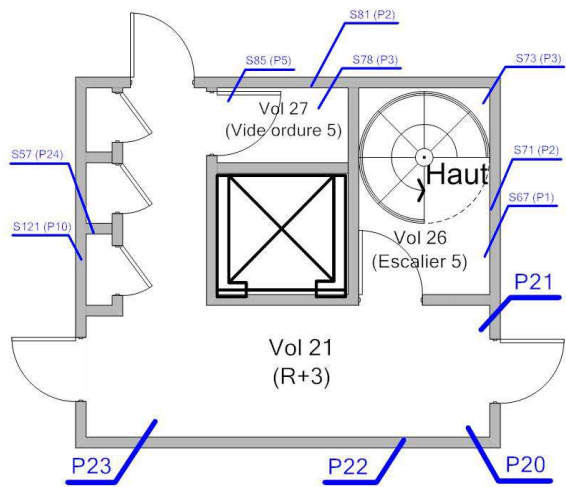

Adresse du bien
LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



Date intervention
30/03/2017


Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

PLAN DE MASSE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM000656-1

Légende

	Localisation d'un prélèvement
	Localisation d'un sondage négatif

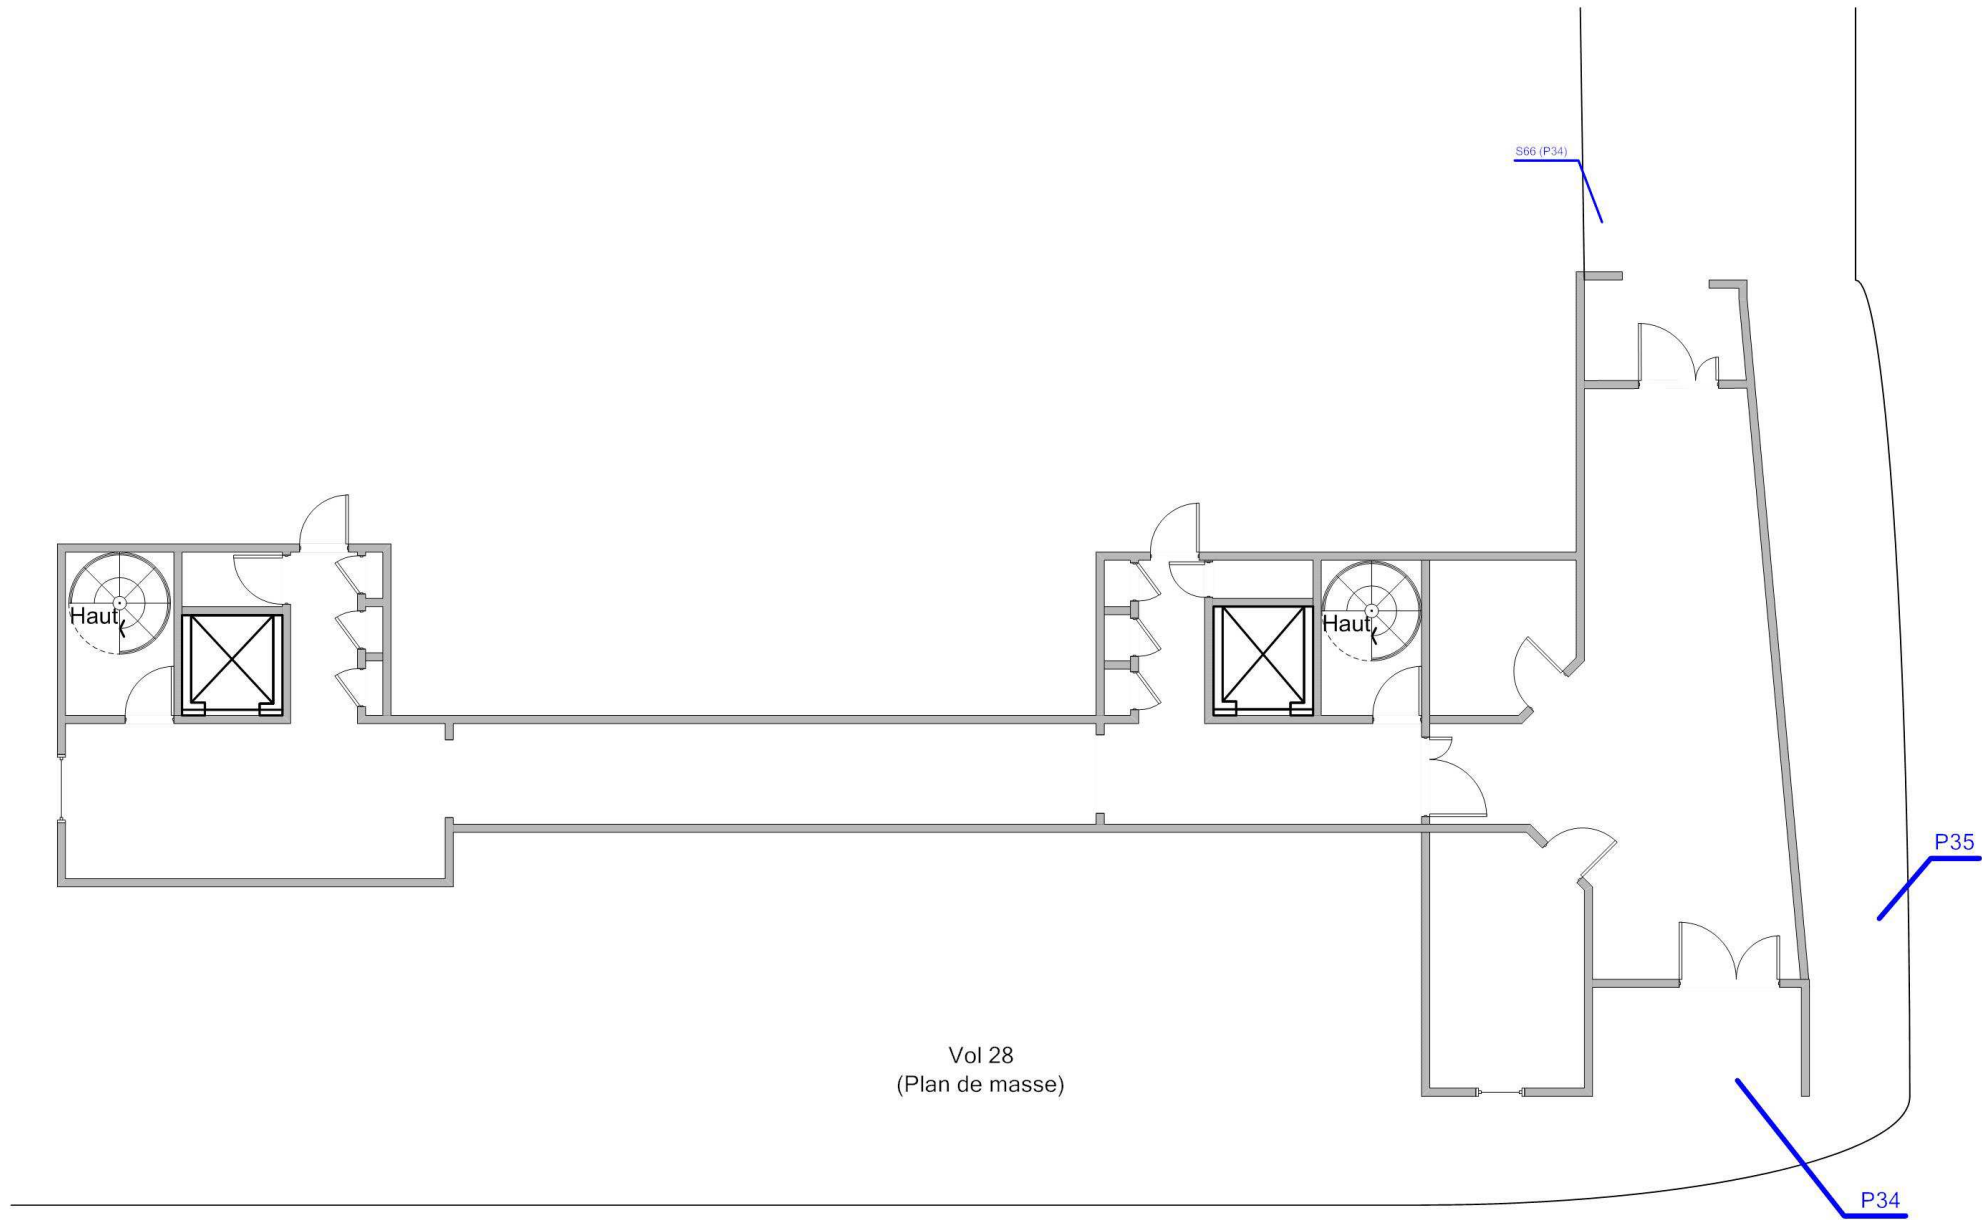

Adresse du bien

LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Désignation


Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages


Date intervention

30/03/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

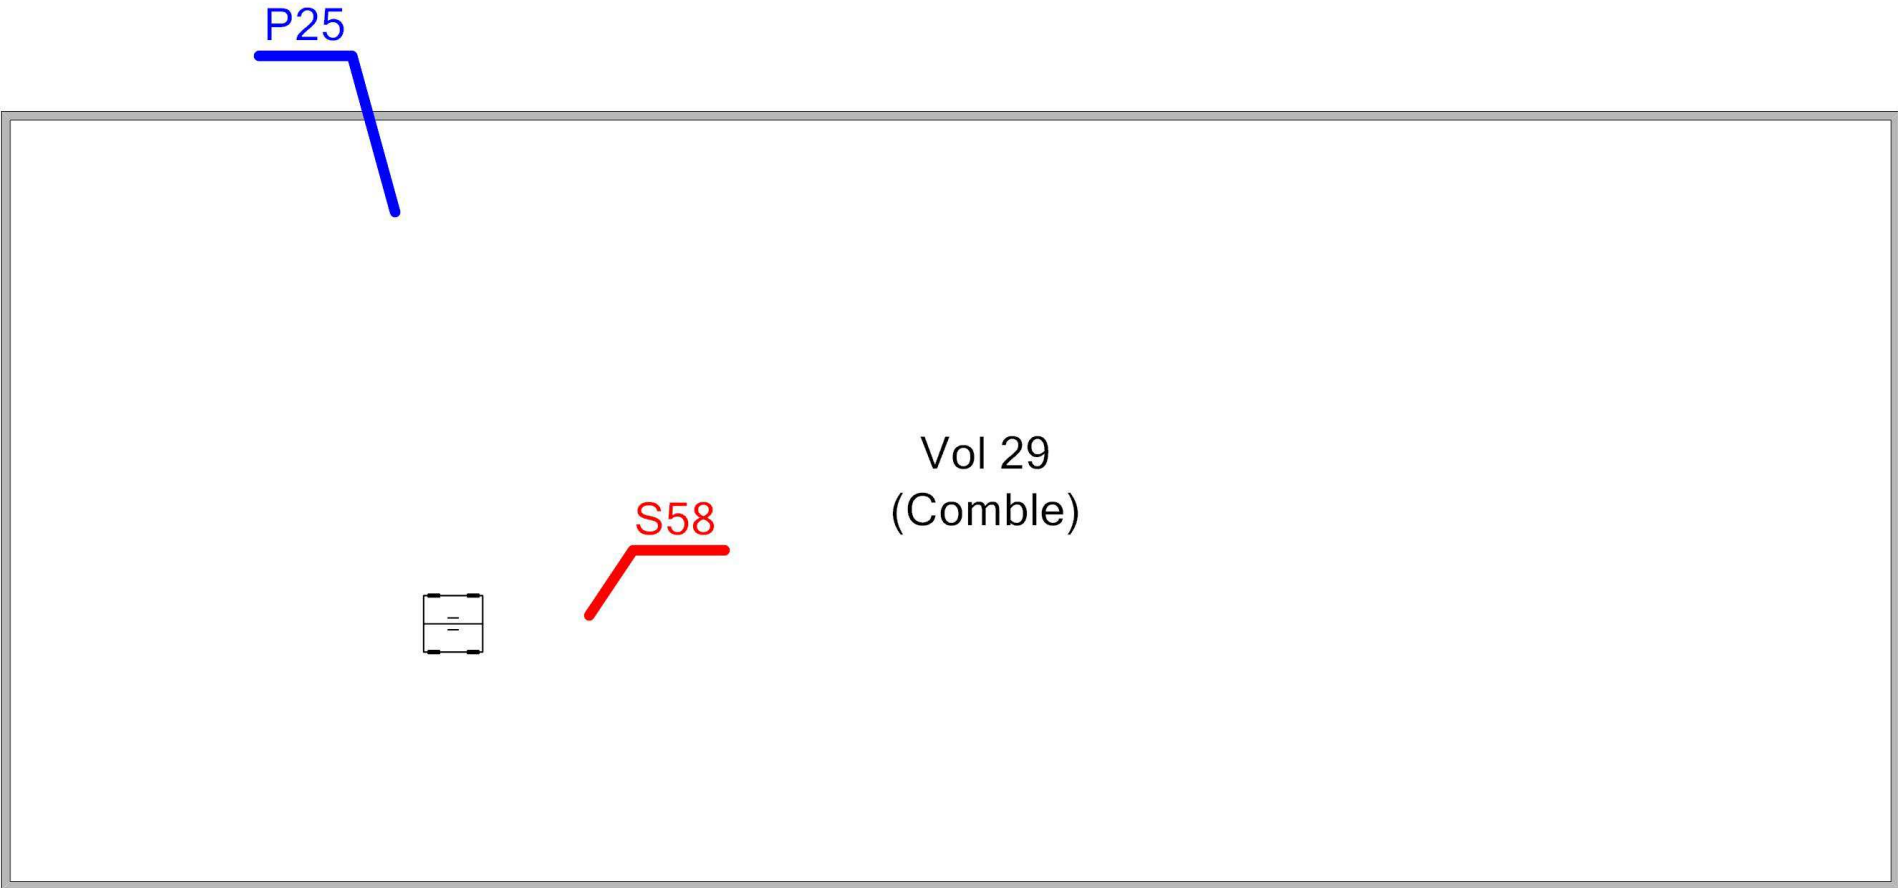COMBLE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002EM000656-1
P25  Vol 29 (Comble)				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage positif
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu

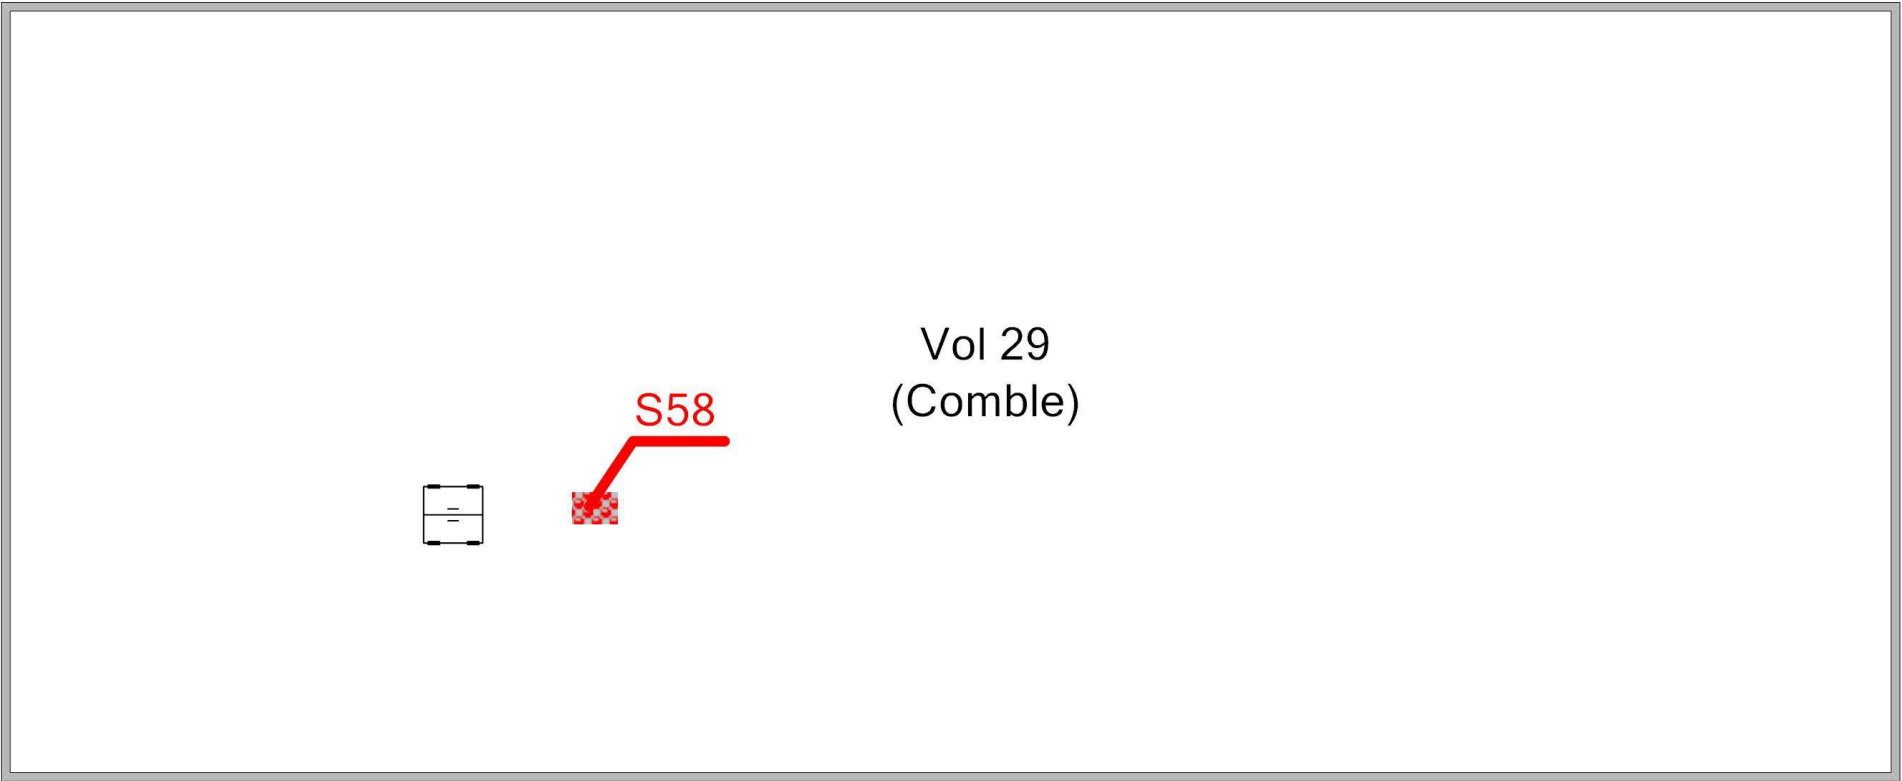COMBLE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES				Référence: 002EM000656-1
				Légende
				 S58: Conduit en fibres-ciment
	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu

TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM000656-1

Légende

P

Localisation du
prélèvement positif

Vol 30
(Toiture)

P26



LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Adresse du bien

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
--

Désignation

	30/03/2017
--	------------

Date intervention

Techniciens intervenant

PALLUEL Matthieu

TOITURE - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EM000656-1

Légende



The image shows the front cover of a red book. The cover is decorated with a repeating pattern of small, interlocking geometric shapes, possibly a stylized 'X' or a similar motif. A central label is affixed to the cover, featuring the text 'Vol 30' in a large, bold, serif font, with '(Toiture)' in a smaller, regular serif font directly beneath it. The book is positioned against a plain white background.



Adresse du bien

Désignation

	Date intervention
1	1997
2	1998
3	1999
4	2000
5	2001
6	2002
7	2003
8	2004
9	2005
10	2006
11	2007
12	2008
13	2009
14	2010
15	2011
16	2012
17	2013
18	2014
19	2015
20	2016
21	2017
22	2018
23	2019
24	2020
25	2021
26	2022
27	2023
28	2024
29	2025
30	2026
31	2027
32	2028
33	2029
34	2030
35	2031
36	2032
37	2033
38	2034
39	2035
40	2036
41	2037
42	2038
43	2039
44	2040
45	2041
46	2042
47	2043
48	2044
49	2045
50	2046
51	2047
52	2048
53	2049
54	2050
55	2051
56	2052
57	2053
58	2054
59	2055
60	2056
61	2057
62	2058
63	2059
64	2060
65	2061
66	2062
67	2063
68	2064
69	2065
70	2066
71	2067
72	2068
73	2069
74	2070
75	2071
76	2072
77	2073
78	2074
79	2075
80	2076
81	2077
82	2078
83	2079
84	2080
85	2081
86	2082
87	2083
88	2084
89	2085
90	2086
91	2087
92	2088
93	2089
94	2090
95	2091
96	2092
97	2093
98	2094
99	2095
100	2096
101	2097
102	2098
103	2099
104	2100
105	2101
106	2102
107	2103
108	2104
109	2105
110	2106
111	2107
112	2108
113	2109
114	2110
115	2111
116	2112
117	2113
118	2114
119	2115
120	2116
121	2117
122	2118
123	2119
124	2120
125	2121
126	2122
127	2123
128	2124
129	2125
130	2126
131	2127
132	2128
133	2129
134	2130
135	2131
136	2132
137	2133
138	2134
139	2135
140	2136
141	2137
142	2138
143	2139
144	2140
145	2141
146	2142
147	2143
148	2144
149	2145
150	2146
151	2147
152	2148
153	2149
154	2150
155	2151
156	2152
157	2153
158	2154
159	2155
160	2156
161</	

Techniciens intervenant

LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



30/03/2017

PALLUEL Matthieu

Vol 31
(Façade avant)




Légende



	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu

Vol 32
(Façade droite)

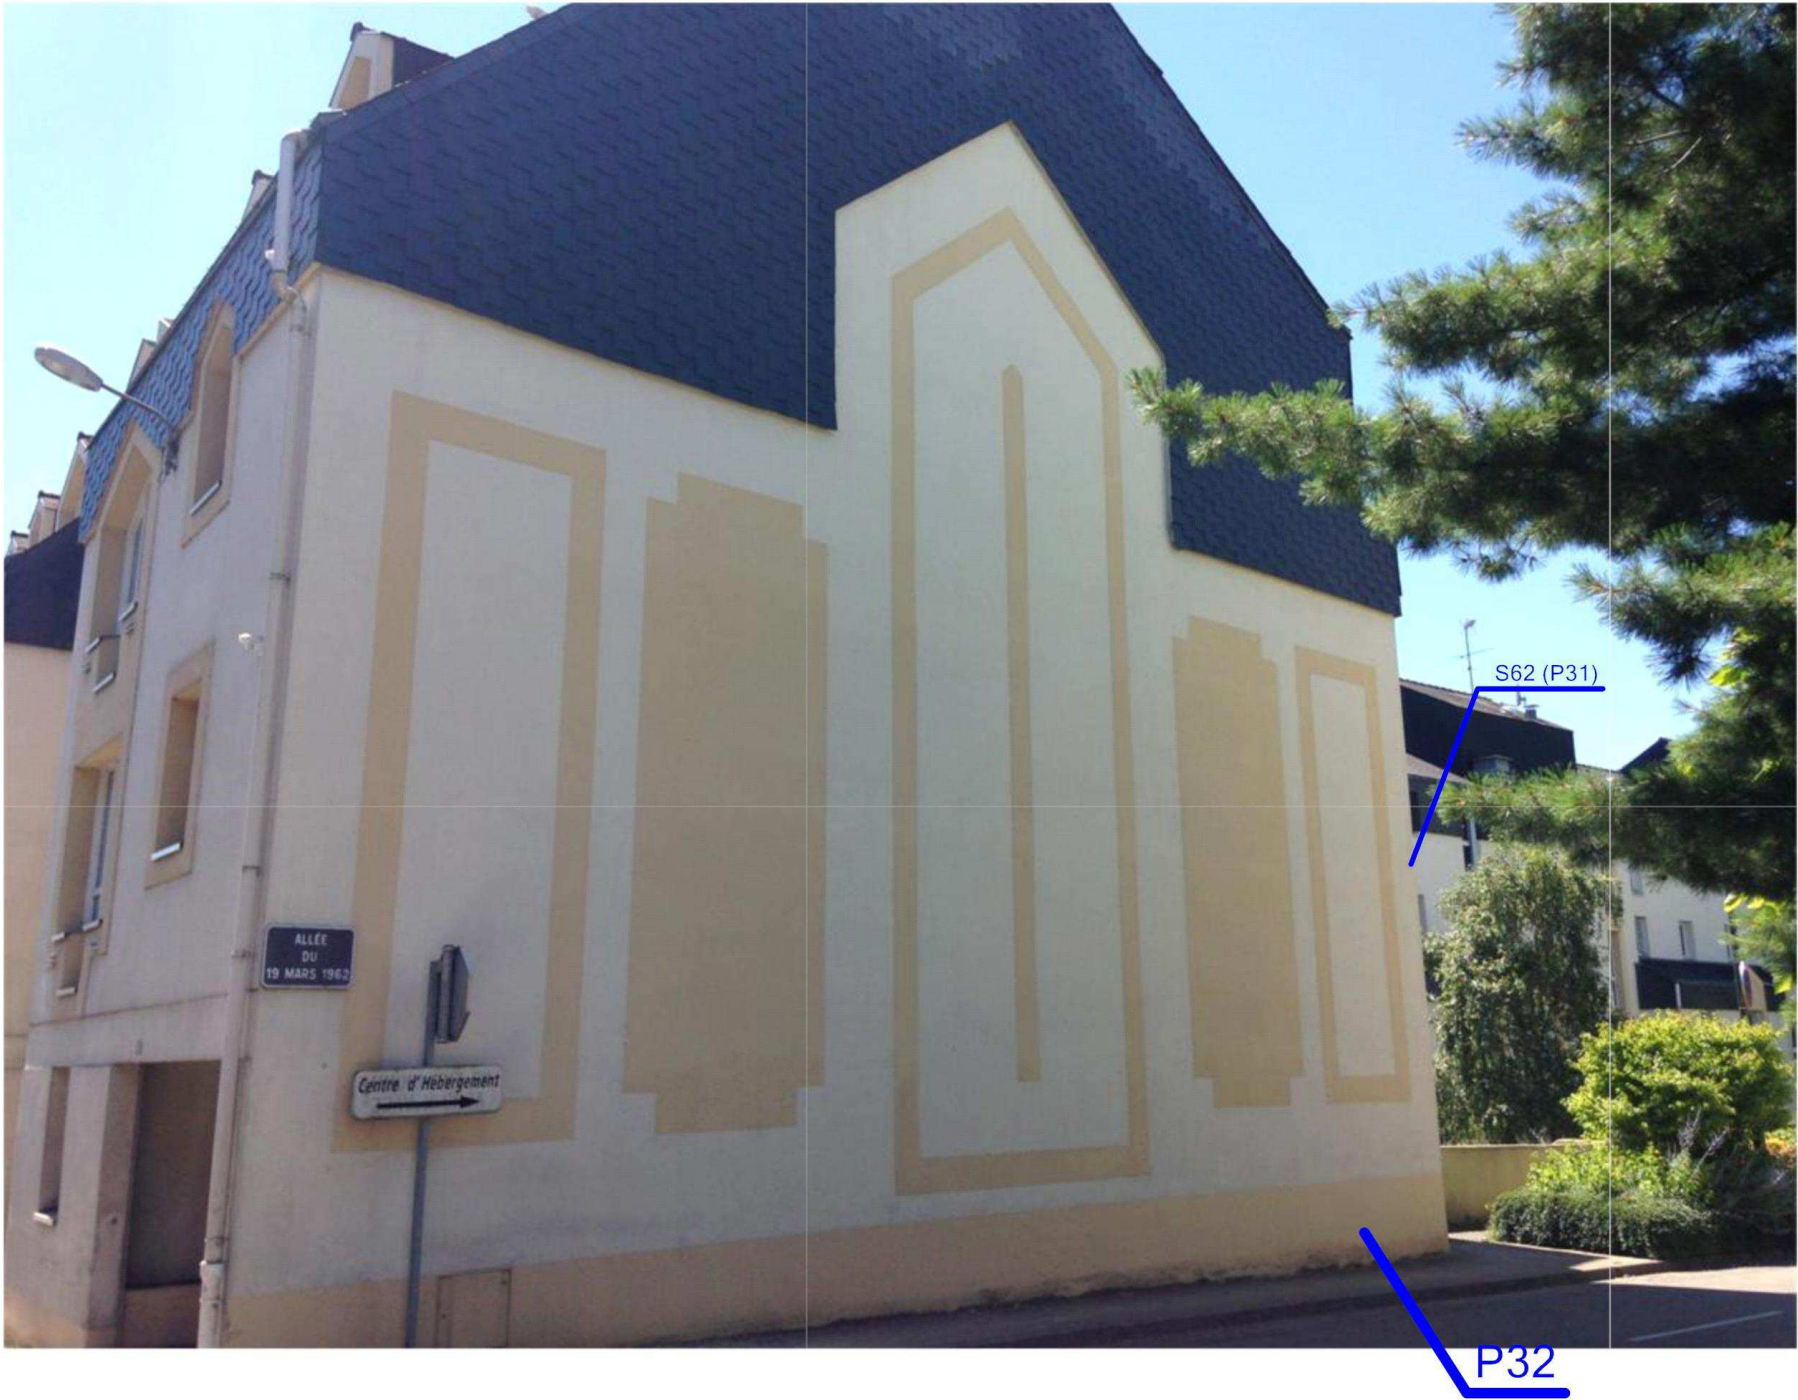

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu

Vol 33
(Façade arrière)

Légende

	Localisation d'un sondage négatif
---	-----------------------------------






	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	LE GUE D ORGER 2 53000 LAVAL	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	30/03/2017	PALLUEL Matthieu

R+1 AU R+3 CAGE 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EM000656-1

Légende

S Localisation dun sondage négatif

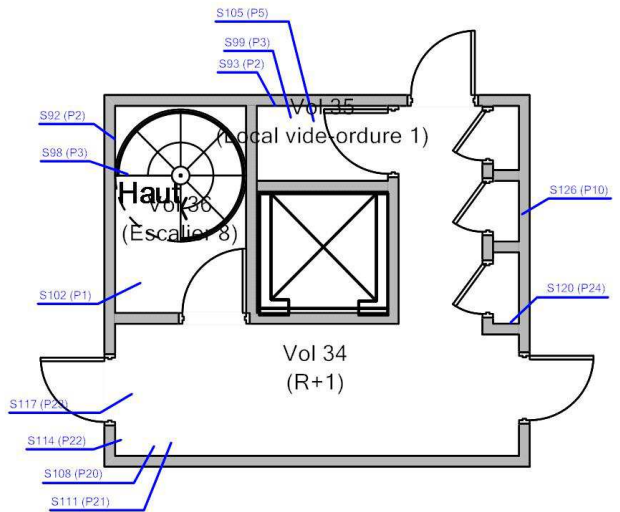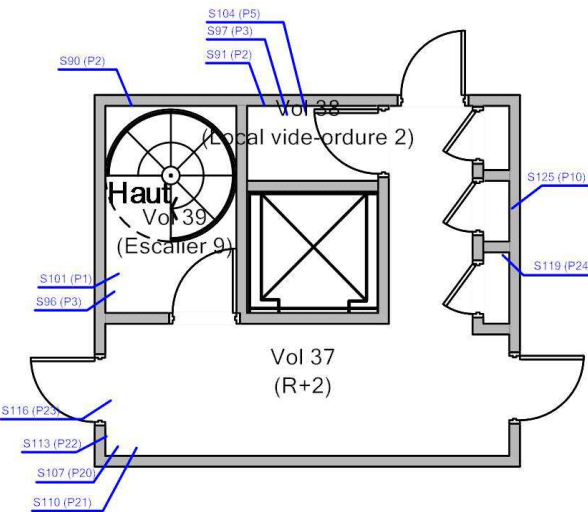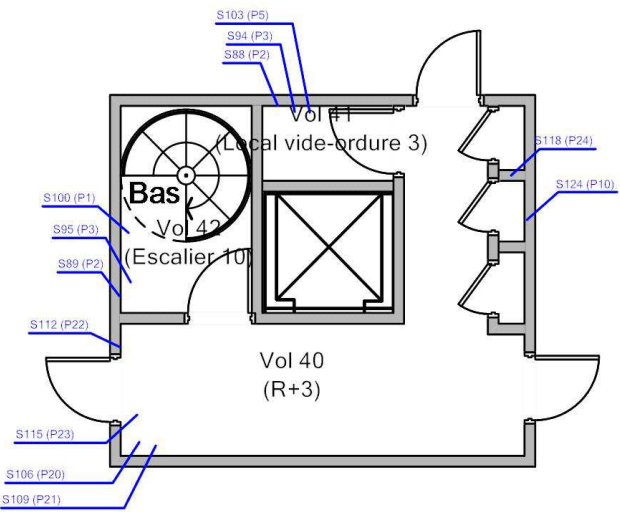

Adresse du bien
LE GUE D ORGER 2
53000 LAVAL

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
30/03/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

ANNEXE : Reportage photographique



Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°25 - 1 (P25)	Comble - Vol 29 (Comble)	Prélevement
S58 - 1 (A58)	Comble - Vol 29 (Comble)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°31 - 1 (P31)	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	Prélevement
002EM000656 n°31 - 2 (P31)	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	Prélevement
002EM000656 n°31 - 3 (P31)	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	Prélevement
002EM000656 n°33 - 1 (P33)	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°32 - 1 (P32)	Façade droite - Vol 32 (Façade droite)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°11 - 1 (P11)	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	Prélevement
002EM000656 n°11 - 2 (P11)	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	Prélevement
002EM000656 n°12 - 1 (P12)	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	Prélevement
002EM000656 n°12 - 2 (P12)	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	Prélevement
002EM000656 n°13 - 2 (P13)	PC RDC - Vol 13 (Local à velo 2)	Prélevement
002EM000656 n°13 - 1 (P13)	PC RDC - Vol 13 (Local à velo 2)	Prélevement
002EM000656 n°14 - 1 (P14)	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	Prélevement
002EM000656 n°14 - 2 (P14)	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	Prélevement
002EM000656 n°15 - 1 (P15)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°15 - 2 (P15)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°16 - 1 (P16)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°16 - 2 (P16)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°17 - 2 (P17)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°17 - 1 (P17)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°18 - 2 (P18)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°18 - 1 (P18)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°19 - 1 (P19)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°19 - 2 (P19)	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	Prélevement
002EM000656 n°27 - 1 (P27)	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	Prélevement
002EM000656 n°27 - 2 (P27)	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	Prélevement



Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°28 - 1 (P28)	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	Prélevement
002EM000656 n°28 - 2 (P28)	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	Prélevement
002EM000656 n°29 - 1 (P29)	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	Prélevement
002EM000656 n°29 - 2 (P29)	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	Prélevement
002EM000656 n°30 - 2 (P30)	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	Prélevement
002EM000656 n°30 - 1 (P30)	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	Prélevement
	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	I1
S60 - 1 (A60)	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	Absence : pas d'amiante par nature

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°34 - 2 (P34)	PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse)	Prélevement
002EM000656 n°34 - 1 (P34)	PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse)	Prélevement
002EM000656 n°35 - 1 (P35)	PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse)	Prélevement
002EM000656 n°35 - 2 (P35)	PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°20 - 1 (P20)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°20 - 2 (P20)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°21 - 1 (P21)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°21 - 2 (P21)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°21 - 3 (P21)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°22 - 1 (P22)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°23 - 1 (P23)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°23 - 2 (P23)	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	Prélevement
002EM000656 n°24 - 1 (P24)	R+1 AU R+3 - Vol 19 (R+1)	Prélevement
002EM000656 n°24 - 2 (P24)	R+1 AU R+3 - Vol 19 (R+1)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°1 - 1 (P1)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°1 - 2 (P1)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°2 - 1 (P2)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°2 - 2 (P2)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°3 - 1 (P3)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°3 - 2 (P3)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°4 - 1 (P4)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°4 - 2 (P4)	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	Prélevement
002EM000656 n°5 - 1 (P5)	Sous sol - Vol 3 (Distribution 1)	Prélevement
002EM000656 n°5 - 2 (P5)	Sous sol - Vol 3 (Distribution 1)	Prélevement
002EM000656 n°6 - 1 (P6)	Sous sol - Vol 3 (Distribution 1)	Prélevement
002EM000656 n°6 - 2 (P6)	Sous sol - Vol 3 (Distribution 1)	Prélevement
002EM000656 n°7 - 1 (P7)	Sous sol - Vol 5 (Cave)	Prélevement
002EM000656 n°7 - 2 (P7)	Sous sol - Vol 5 (Cave)	Prélevement
002EM000656 n°8 - 1 (P8)	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	Prélevement
002EM000656 n°8 - 2 (P8)	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	Prélevement
002EM000656 n°9 - 2 (P9)	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	Prélevement
002EM000656 n°9 - 1 (P9)	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	Prélevement
002EM000656 n°10 - 1 (P10)	Sous sol - Vol 2 (Local poubelle 1)	Prélevement
002EM000656 n°10 - 2 (P10)	Sous sol - Vol 2 (Local poubelle 1)	Prélevement

Référence	Localisation	Action
002EM000656 n°26 - 1 (P26)	Toiture - Vol 30 (Toiture)	Prélevement

002EM000656 n°1 - 1 (P1)



002EM000656 n°1 - 2 (P1)



002EM000656 n°2 - 1 (P2)



002EM000656 n°2 - 2 (P2)



002EM000656 n°3 - 1 (P3)



002EM000656 n°3 - 2 (P3)



002EM000656 n°4 - 1 (P4)



002EM000656 n°4 - 2 (P4)



002EM000656 n°5 - 1 (P5)



002EM000656 n°5 - 2 (P5)



002EM000656 n°6 - 1 (P6)



002EM000656 n°6 - 2 (P6)



002EM000656 n°7 - 1 (P7)



002EM000656 n°7 - 2 (P7)



002EM000656 n°8 - 1 (P8)



002EM000656 n°8 - 2 (P8)



002EM000656 n°9 - 2 (P9)



002EM000656 n°9 - 1 (P9)



002EM000656 n°10 - 1 (P10)



002EM000656 n°10 - 2 (P10)



002EM000656 n°11 - 1 (P11)



002EM000656 n°11 - 2 (P11)




002EM000656 n°12 - 1 (P12)



002EM000656 n°12 - 2 (P12)



002EM000656 n°13 - 2 (P13)

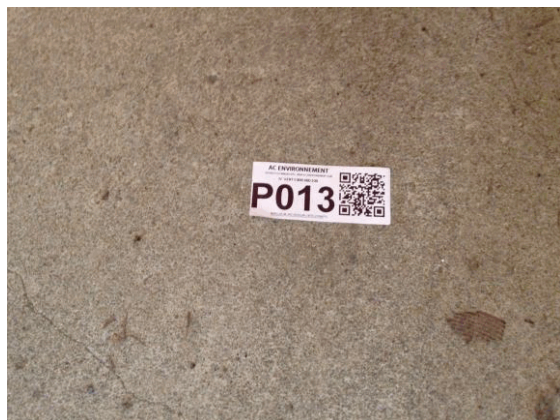

002EM000656 n°13 - 1 (P13)



002EM000656 n°14 - 1 (P14)



002EM000656 n°14 - 2 (P14)




002EM000656 n°15 - 1 (P15)



002EM000656 n°15 - 2 (P15)



002EM000656 n°16 - 1 (P16)

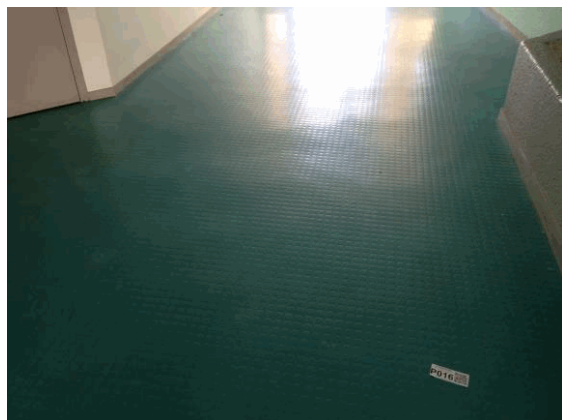

002EM000656 n°16 - 2 (P16)



002EM000656 n°17 - 2 (P17)



002EM000656 n°17 - 1 (P17)



002EM000656 n°18 - 2 (P18)



002EM000656 n°18 - 1 (P18)



002EM000656 n°19 - 1 (P19)




002EM000656 n°19 - 2 (P19)



002EM000656 n°20 - 1 (P20)



002EM000656 n°20 - 2 (P20)

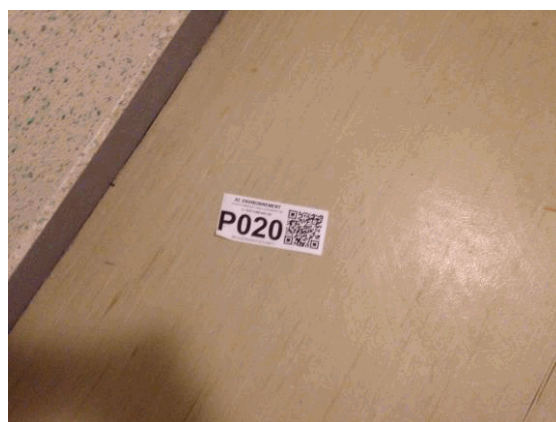


002EM000656 n°21 - 1 (P21)




002EM000656 n°21 - 2 (P21)



002EM000656 n°21 - 3 (P21)

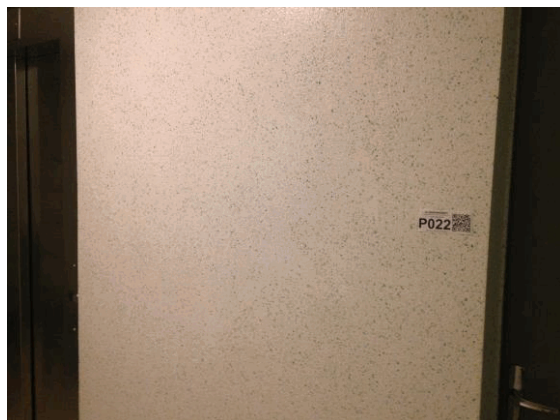


002EM000656 n°22 - 1 (P22)

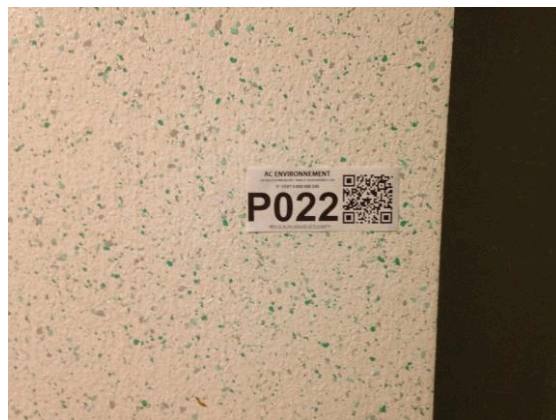

002EM000656 n°23 - 1 (P23)



002EM000656 n°23 - 2 (P23)

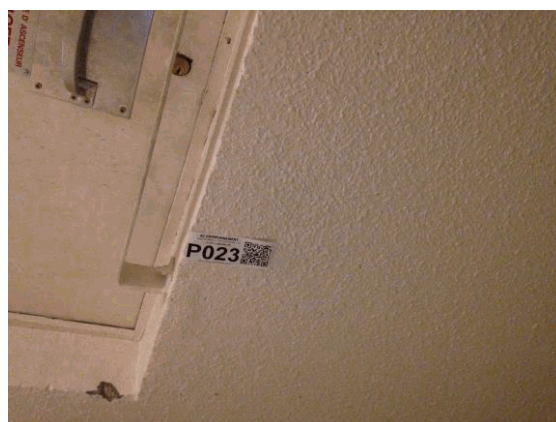

002EM000656 n°24 - 1 (P24)



002EM000656 n°24 - 2 (P24)




002EM000656 n°25 - 1 (P25)



002EM000656 n°26 - 1 (P26)



002EM000656 n°27 - 1 (P27)

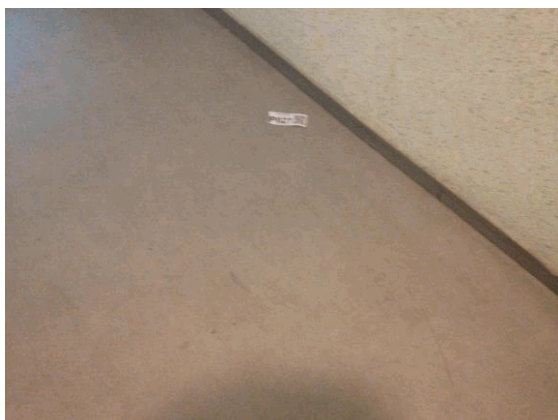

002EM000656 n°27 - 2 (P27)



002EM000656 n°28 - 1 (P28)



002EM000656 n°28 - 2 (P28)



002EM000656 n°29 - 1 (P29)




002EM000656 n°29 - 2 (P29)



002EM000656 n°30 - 2 (P30)



002EM000656 n°30 - 1 (P30)

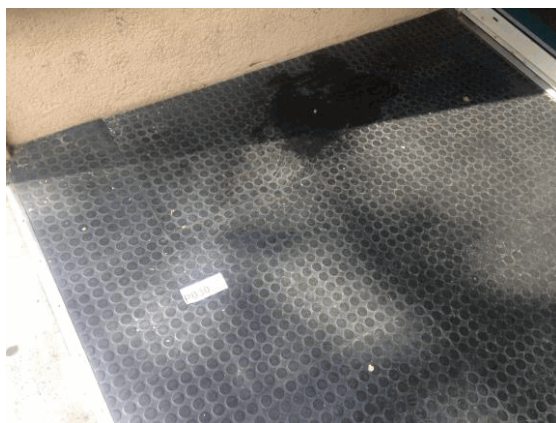

002EM000656 n°31 - 1 (P31)



002EM000656 n°31 - 2 (P31)



002EM000656 n°31 - 3 (P31)



002EM000656 n°32 - 1 (P32)



002EM000656 n°33 - 1 (P33)



002EM000656 n°34 - 2 (P34)



002EM000656 n°34 - 1 (P34)



002EM000656 n°35 - 1 (P35)



002EM000656 n°35 - 2 (P35)



I1 - 1



S58 - 1 (A58)



S60 - 1 (A60)



ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Matériau	Localisation	Observation
002EM00065 6 n°1 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	
002EM00065 6 n°1 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Peintures multiples - -	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	
002EM00065 6 n°2	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Enduit projeter porteur Escalier -	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	
002EM00065 6 n°3 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit compact gris hétérogène - Plafond droit + Rampant -	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	
002EM00065 6 n°3 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture - Plafond droit + Rampant -	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	
002EM00065 6 n°4	Conduits, canalisations et équipements	Conduit non identifié	Matériau plâtreux blanc + peinture non séparable - Recouvert de plâtre -	Sous sol - Vol 1 (Escalier 1)	
002EM00065 6 n°5	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Chappe maigre (base ciment) - -	Sous sol - Vol 3 (Distribution 1)	
002EM00065 6 n°6	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Joints de scellement - Joints de scellement -	Sous sol - Vol 3 (Distribution 1)	
002EM00065 6 n°7	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau fibreux jaune avec poussières + matériau blanc en vrac non séparable + peinture non séparable - Plaque de laine de verre -	Sous sol - Vol 5 (Cave)	
002EM00065 6 n°8 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - -	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	
002EM00065 6 n°8 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + matériau mou beige + peinture en faible quantité avec poussières non séparable - -	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	
002EM00065 6 n°9	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple blanc en vrac avec poussières + matériau mou beige en faible quantité non séparable + peinture en faible quantité non séparable - Mastic vitrier -	Sous sol - Vol 8 (Distribution 2)	
002EM00065 6 n°10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit ciment - Béton banché -	Sous sol - Vol 2 (Local poubelle 1)	
002EM00065 6 n°11	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + papier non séparable - Placoplatre -	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	
002EM00065 6 n°12	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - Cloison brique -	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	
002EM00065 6 n°13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	PC RDC - Vol 13 (Local à velo 2)	
002EM00065 6 n°14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac - Enduit de rebouchage -	PC RDC - Vol 12 (Local à velo 1)	
002EM00065 6 n°15	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	

002EM00065 6 n°16 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple vert - -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°16 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose - -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°16 Phase 3	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage gris - -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°17	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°18	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée + peinture non séparable - Placoplatre -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°19 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris - Petite murette dans le hall -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°19 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - Petite murette dans le hall -	PC RDC - Vol 11 (Hall d'entrée)	
002EM00065 6 n°20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Ragréage - -	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	
002EM00065 6 n°21 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige - Lino+colle jaune -	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	
002EM00065 6 n°21 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - Lino+colle jaune -	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	
002EM00065 6 n°22	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre - -	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	
002EM00065 6 n°23 Phase 1	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac - -	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	
002EM00065 6 n°23 Phase 2	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Peinture - -	R+1 AU R+3 - Vol 21 (R+3)	
002EM00065 6 n°24	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtre - Carreaux de plâtre -	R+1 AU R+3 - Vol 19 (R+1)	
002EM00065 6 n°25	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec couche en papier et poussières - laine de verre -	Comble - Vol 29 (Comble)	
002EM00065 6 n°26	Toiture et étanchéité	Ardoises	Matériau noir avec fibres visibles - Ardoise toiture -	Toiture - Vol 30 (Toiture)	
002EM00065 6 n°27	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune en faible quantité avec couche en mousse non séparable + ragréage gris - -	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	
002EM00065 6 n°28 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple gris - -	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	
002EM00065 6 n°28 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris - -	PC RDC - Vol 16 (Distribution 3)	
002EM00065 6 n°29 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple noir - Dalle plastique +colle -	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	
002EM00065 6 n°29 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage gris non séparable + matériau compact gris hétérogène - Dalle plastique +colle -	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	

002EM00065 6 n°30 Phase 1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène - -	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	
002EM00065 6 n°30 Phase 2	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune avec poussières - -	PC RDC - Vol 10 (Entrée)	
002EM00065 6 n°31 Phase 1	Façades	Murs	Enduit compact beige - Enduit général -	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	
002EM00065 6 n°31 Phase 2	Façades	Murs	Peinture - Enduit général -	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	
002EM00065 6 n°32	Façades	Murs	Enduit beige en vrac + peinture non séparable - Sous-bassement -	Façade droite - Vol 32 (Façade droite)	
002EM00065 6 n°33	Façades	Murs	Enduit plâtreux beige en vrac + peinture non séparable - Contour des fenêtres -	Façade avant - Vol 31 (Façade avant)	
002EM00065 6 n°34	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Agrégats d'enrobés bitumineux - -	PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse)	
002EM00065 6 n°35	Voies et réseaux divers	Revêtement routier	Matériau compact hétérogène avec fibres - -	PLAN DE MASSE - Vol 28 (Plan de masse)	