

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Examen réalisé conformément à l'application du décret n°2011-629 du 3 juin 2011 modifiant le Code du travail relatif à la protection contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, à l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage, à la norme NF 46-020 et ses annexes.

Adresse du bien

Adresse :	RESIDENCE DU LAC
CP - Ville :	53940 ST BERTHEVIN
Référence client :	_0032600015_
Date du repérage :	13/03/2017
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



Présence d'amiante

Oui

Présence de pièce(s) non visitée(s)

Oui

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux.



Sommaire

Rapport	Annexes
- Renseignements administratifs A - Désignation de l'immeuble B - Propriétaire / Donneur d'ordre C - Opérateur de repérage D - Personne autorisant l'émission du rapport E - Pièces visitées - Etude Préalable F - Descriptif des travaux envisagés G - Périmètre du bâtiment concerné H - Objectif de la mission I - Document(s) mis à disposition J - Périmètre et programme de repérage K - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements L - Adjonction(s) ou exclusion(s) M - Conditions existantes Conditions de repérage N - Modalités de repérage O - Moyens d'investigation Conclusions P - Conclusion(s) du présent rapport de repérage Q - Réserves / Commentaires R - Locaux ou partie de locaux non visités Grille de résultats du repérage	Annexe : Mesurage des zones amiantées Annexe : Plans Annexe : Reportage photographique Annexe : Prélèvements et analyses

Renseignements administratifs

A	Designation de l'immeuble	B	Propriétaire / Donneur d'ordre
Adresse :	RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN	<u>Propriétaire</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT	<u>Donneur d'ordre</u> : O.P.H. MAYENNE HABITAT
Référence client :	_0032600015_	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9	<u>Adresse</u> : 10 RUE AUGUSTE BEUNEUX - CS 62039 53020 LAVAL CEDEX 9
Désignation :	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages		
Date de construction :			

C	Opérateur de repérage	D	Personne autorisant l'émission du rapport conformément à la norme NF 46-020
Compagnie & Siret : Nom : Accompagnateur : Date de repérage :	AC Environnement (N° 441355914) PALLUEL Matthieu D.JOUSSELIN (0 800 400 100) 13/03/2017	Nom : MORA Denis Date du rapport : 27/03/2017 A Riorges, le 27/03/2017	
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT CERTIFICATION Parc Edonia Bat G rue de la Terre Numéro attestation : CPDI 3879 V2 Délivré le : 28/04/2016		Assurance :	QBE Insurance 031 0004725 (Date de validité : 01/01/2018)

E	Pièces visitées
---	-----------------

Liste des locaux visités :	
RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1) RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1) RDC 16 J-B COLBERT - Vol 5 (Local à velo) RDC 16 J-B COLBERT - Vol 7 (Porche 2) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 9 (Palier 2) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 11 (Gaine technique 2) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 13 (Gaine technique 4) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 16 (Local vo 4) RDC 52 M. DE SULLY - Vol 18 (Porche 3) RDC 52 M. DE SULLY - Vol 20 (Porche 4) RDC 52 M. DE SULLY - Vol 22 (Dégagement) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 24 (Palier 4) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 26 (Gaine technique 6) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 28 (Local vo 7) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 30 (Palier 6) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 32 (Gaine technique 8) Toiture - Vol 35 (Toiture) Façade 2 - Vol 37 (Façade 2) Façade 4 - Vol 39 (Façade 4)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1) RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1) RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 8 (Palier 1) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 10 (Palier 3) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 12 (Gaine technique 3) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 14 (Local vo 2) Etages 16 J-B COLBERT - Vol 17 (Cave 2) RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2) RDC 52 M. DE SULLY - Vol 21 (Local vo 5) RDC 52 M. DE SULLY - Vol 23 (Gaine technique 5) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 25 (Local vo 6) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 27 (Palier 5) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 29 (Gaine technique 7) Etages 52 M. DE SULLY - Vol 31 (Local vo 8) Combles 52 M. DE SULLY - Vol 34 (Comble) Façade 1 - Vol 36 (Façade 1) Façade 3 - Vol 38 (Façade 3)

Etude préalable

F Descriptif des travaux envisagés

Repérage exhaustif de l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante dans les parties communes du bâtiment.

G	Périmètre du bâtiment concerné	H	Objectif de la mission
	Ensemble des parties communes du bâtiment.		Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

I Document(s) mis à disposition

Aucun

J Périmètre et programme de repérage de l'opérateur

Conformément au programme des travaux défini par le donneur d'ordre, nous avons vérifié l'ensemble des composants et matériaux des catégories suivantes conformément à l'annexe A1 de la norme NF 46-020:

Categorie	Plan	Volume	Localisation
Façades	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1) - Vol 7 (Porche 2)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1) - Vol 2 (Hall d'entrée 1) - Vol 3 (Gaine technique 1) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 5 (Local à velo) - Vol 6 (Cave 1) - Vol 7 (Porche 2)	
Plafond et faux-plafonds	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1) - Vol 3 (Gaine technique 1) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 5 (Local à velo) - Vol 6 (Cave 1)	
Revêtement de mur	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
Revêtement de sol	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1) - Vol 3 (Gaine technique 1) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 5 (Local à velo) - Vol 6 (Cave 1)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3) - Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 12 (Gaine technique 3) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4) - Vol 17 (Cave 2)	



Plafond et faux-plafonds	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3) - Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 12 (Gaine technique 3) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4) - Vol 17 (Cave 2)	
Revêtement de sol	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3) - Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 12 (Gaine technique 3) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4) - Vol 17 (Cave 2)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages 16 J-B COLBERT	Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4)	
Façades	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 18 (Porche 3) - Vol 20 (Porche 4)	
Parois verticales intérieures et enduits	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2) - Vol 21 (Local vo 5) - Vol 22 (Dégagement) - Vol 23 (Gaine technique 5)	
Plafond et faux-plafonds	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2) - Vol 21 (Local vo 5) - Vol 22 (Dégagement) - Vol 23 (Gaine technique 5)	
Revêtement de mur	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	
Revêtement de sol	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2) - Vol 21 (Local vo 5) - Vol 22 (Dégagement) - Vol 23 (Gaine technique 5)	
Conduits, canalisations et équipements	RDC 52 M. DE SULLY	Vol 21 (Local vo 5)	
Parois verticales intérieures et enduits	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 30 (Palier 6) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	
Plafond et faux-plafonds	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 30 (Palier 6) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	

Revêtement de sol	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 30 (Palier 6) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	
Conduits, canalisations et équipements	Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 31 (Local vo 8)	
Parois verticales intérieures et enduits	Combles 52 M. DE SULLY	Vol 34 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Combles 52 M. DE SULLY	Vol 34 (Comble)	
Toiture et étanchéité	Toiture	Vol 35 (Toiture)	
Façades	Façade 1	Vol 36 (Façade 1)	
Façades	Façade 2	Vol 37 (Façade 2)	
Façades	Façade 3	Vol 38 (Façade 3)	
Façades	Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	
Parois verticales intérieures et enduits	Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	
Plafond et faux-plafonds	Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	

K Motif(s) ayant pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe A de la norme NF 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés.

Aucun(s)

L Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020

Aucune(s)

M Conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses.

Aucunes

Conditions de repérage

N Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les pléniums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition / les travaux ne commence(nt), l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition/les travaux.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions des articles L.1334-7, R 1334-14, R 1334-27 et R 1334-29 du code de la santé publique, à la norme AFNOR NF X46-020, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

O Moyens d'investigation

- Contrôler au niveau des blocs prises pour examiner la composition des cloisons
 - Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons
- Déterminer les sondages destructifs ou les démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques
 - prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les connaissances de l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.
 - Identification de l'état de conservation ou de dégradation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
 - La liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante à vérifier dans le cadre du diagnostic avant travaux est définie dans l'annexe A de la norme AFNOR 46-020

Conclusions

P Conclusion du présent rapport de repérage

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués.

Localisation	Matériau	Justification
Vol 7 (Porche 2)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frissette bois sans dépose de celle-ci
Vol 1 (Porche 1)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frissette bois sans dépose de celle-ci
Vol 20 (Porche 4)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frissette bois sans dépose de celle-ci
Vol 18 (Porche 3)	Frisette bois	Impossible de voir les matériaux présent sous la frissette bois sans dépose de celle-ci
Vol 14 (Local vo 2)	Conduit	Impossible de voir la nature du conduit sans destruction de la grille de protection
Vol 35 (Toiture)	toiture terrasse	Accès impossible à la toiture terrasse
Vol 34 (Comble)	Jonction entre panneaux	impossible de voir les matériaux sous le placo sans dépose de celui-ci.

Dans le cadre de notre mission, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Localisation	Catégorie	Composant	Partie de composant	Sur avis / réf pré.
Vol 4 (Local vo 1)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit	P16
Vol 21 (Local vo 5)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit	P16
Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22
Vol 7 (Porche 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22
Vol 1 (Porche 1)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22
Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22
Vol 14 (Local vo 2)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S68
Vol 16 (Local vo 4)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S72
Vol 25 (Local vo 6)	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S153
Vol 28 (Local vo 7)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S154
Vol 31 (Local vo 8)	Conduits, canalisations et équipements	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S155

Q Réserves / Commentaires

Commentaire n°1 : Le diagnostic amiante a été réalisé en simulant une prestation type démolition afin de repérer l'ensemble des matériaux susceptible de contenir de l'amiante. Cependant le bâtiment n'est pas à démolir. De plus il n'est pas vide de meubles.

Des réserves sont émises sur les matériaux non accessibles sans destruction importante ou démontage d'éléments de la construction.

Réserves sur :

Les matériaux présents entre les doublages et la maçonnerie, invisibles sans dépose du doublage.

Les sorties de conduits sur les façades extérieures avec caches intérieurs empêchant leur repérage si des sondages destructifs ne sont pas effectués.

Les matériaux présents dans les plénums, invisibles sans dépose du faux plafond.

Les matériaux présents dans les coffrages verticaux et horizontaux.

Les éléments ponctuels de toiture où une nacelle est nécessaire pour être exhaustif.

Les réseaux et canalisations présents sous et autour du bâtiment et recouverts par d'autres matériaux, (exemple réseau d'évacuation des eaux usées...)

Dans le cadre du diagnostic amiante type « avant démolition » dans les parties communes du bâtiment, certains matériaux susceptibles de contenir de l'amiante n'ont pas fait l'objet de prélèvements spécifiques à la demande du client :

- Les diverses peintures présentes dans les parties communes (Peinture sur les portes, fenêtres, garde-corps, murs, plafond...)

R Locaux ou partie de locaux non visités

Localisation / Désignation	Justification	Remarque
Etages 52 M. DE SULLY - Vol 33	Moyen investigation non mis a disposition	Clé non fournie
Vol 34 (Comble) - Combles 52 M. DE SULLY	Risque sanitaire ou physique avéré	Visite non exhaustive des combles. Plancher plaques de plâtre, risque de chute lors du cheminement dans les combles.
Combles 16 J-B COLBERT - Etages 16 J-B COLBERT	Moyen investigation non mis a disposition	Combles Trappe inaccessible
Etages 16 J-B COLBERT - Vol 15 (Local vo 3)	Moyen investigation non mis a disposition	Porte condamnée

Note : En présence de locaux ou partie de locaux non visités, des investigations complémentaires devront être menées afin d'accéder à ces locaux, pour finaliser ce repérage.

Sommaire des grilles de résultat de repérage

- Toiture et étanchéité

- Façades

- Parois verticales intérieures et enduits

- Plafond et faux-plafonds

- Revêtement de sol

- Revêtement de mur

- Conduits, canalisations et équipements

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	Vide ordure	Conduit	P16	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°16 - 1 - 002LQ0009 43 n°16 - 2	P16	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 21 (Local vo 5)	Vide ordure	Conduit	S127 (P16)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P16		002LQ0009 43 n°16 - 1 - 002LQ0009 43 n°16 - 2	P16	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 14 (Local vo 2)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S68	Réalisation d'un sondage		S68 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 14 (Local vo 2)	Conduit air	Conduit	I2							Impossible de voir la nature du conduit sans destruction de la grille de protection
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 16 (Local vo 4)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S72	Réalisation d'un sondage		S72 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6)	Vide ordure	Conduit en fibres-ciment	S153	Réalisation d'un sondage		S153 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Conduits, canalisations et équipements

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 28 (Local vo 7)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S154	Réalisation d'un sondage		S154 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 31 (Local vo 8)	Conduit air	Conduit en fibres-ciment	S155	Réalisation d'un sondage		S155 - 1				Présence sur jugement personnel de l'opérateur de repérage

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduit ciment	P24	Réalisation d'un prélèvement	En partie basse	002LQ0009 43 n°24 - 1 - 002LQ0009 43 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1) - Vol 7 (Porche 2)	Murs	Enduit ciment	P24 - S19	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	En partie basse	002LQ0009 43 n°24 - 1 - 002LQ0009 43 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 18 (Porche 3) - Vol 20 (Porche 4)	Murs	Enduit ciment	S142 - S143	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	En partie basse	002LQ0009 43 n°24 - 1 - 002LQ0009 43 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 1	Vol 36 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S157	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	En partie basse	002LQ0009 43 n°24 - 1 - 002LQ0009 43 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade 2	Vol 37 (Façade 2)	Murs	Enduit ciment	S158	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	En partie basse	002LQ0009 43 n°24 - 1 - 002LQ0009 43 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 3	Vol 38 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S159	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P24	En partie basse	002LQ0009 43 n°24 - 1 - 002LQ0009 43 n°24 - 2	P24	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	Murs	Enduits projetés	P25	Réalisation d'un prélèvement	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1) - Vol 7 (Porche 2)	Murs	Enduits projetés	P25 - S20	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 18 (Porche 3) - Vol 20 (Porche 4)	Murs	Enduits projetés	S144 - S145	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 1	Vol 36 (Façade 1)	Murs	Enduits projetés	S160	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 2	Vol 37 (Façade 2)	Murs	Enduits projetés	S161	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Façades

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Façade 3	Vol 38 (Façade 3)	Murs	Enduits projetés	S162	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	Murs	Enduits projetés	S163	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P25	Courant	002LQ0009 43 n°25 - 1 - 002LQ0009 43 n°25 - 2	P25	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	Murs	Enduit ciment	S164	Gris sur poteaux et arcade						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002HD001044
Façade 1	Vol 36 (Façade 1)	Murs	Enduit ciment	S164	Gris sur poteaux et arcade						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002HD001044
Façade 3	Vol 38 (Façade 3)	Murs	Enduit ciment	S164	Gris sur poteaux et arcade						Négatif sur document Prélèvement N°28 du rapport AC-ENVIRONNEMENT N° 002HD001044

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits



Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P3	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°3 - 1 - 002LQ0009 43 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0009 43 n°3 - 1 - 002LQ0009 43 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	S74	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P3		002LQ0009 43 n°3 - 1 - 002LQ0009 43 n°3 - 2	P3	Matériau souple noir avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Réalisation d'un prélèvement	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	002LQ0009 43 n°4 - 1 - 002LQ0009 43 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	P4	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	002LQ0009 43 n°4 - 1 - 002LQ0009 43 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S24 - S25 - S26	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	002LQ0009 43 n°4 - 1 - 002LQ0009 43 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S75	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	002LQ0009 43 n°4 - 1 - 002LQ0009 43 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 30 (Palier 6)	Murs et cloisons	Enduit plâtre	S76 - S77 - S78	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P4	Enduit plâtre + peinture gouttelée blanche	002LQ0009 43 n°4 - 1 - 002LQ0009 43 n°4 - 2	P4	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	Menuiseries	Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie	P5	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°5 - 1 - 002LQ0009 43 n°5 - 2	P5	Matériau souple noir	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P9	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage béton banché brut	002LQ0009 43 n°9 - 1 - 002LQ0009 43 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 3 (Gaine technique 1) - Vol 5 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P9 - S1 - S2 - S3	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002LQ0009 43 n°9 - 1 - 002LQ0009 43 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 12 (Gaine technique 3) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 16 (Local vo 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S31 - S32 - S33 - S35 - S36	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002LQ0009 43 n°9 - 1 - 002LQ0009 43 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 23 (Gaine technique 5) - Vol 22 (Dégagement) - Vol 21 (Local vo 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S86 - S87 - S88	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002LQ0009 43 n°9 - 1 - 002LQ0009 43 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 25 (Local vo 6) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S89 - S90 - S91 - S92 - S93 - S94	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P9	Enduit débulage béton banché brut	002LQ0009 43 n°9 - 1 - 002LQ0009 43 n°9 - 2	P9	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10	Réalisation d'un prélèvement	Joint d'assemblage des parpaings	002LQ0009 43 n°10 - 1 - 002LQ0009 43 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1) - Vol 5 (Local à velo) - Vol 4 (Local vo 1) - Vol 3 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P10 - S4 - S5 - S6 - S10	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002LQ0009 43 n°10 - 1 - 002LQ0009 43 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 16 (Local vo 4) - Vol 12 (Gaine technique 3)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S37 - S38 - S39 - S40 - S41	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002LQ0009 43 n°10 - 1 - 002LQ0009 43 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 21 (Local vo 5) - Vol 22 (Dégagement)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S95 - S96 - S97	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002LQ0009 43 n°10 - 1 - 002LQ0009 43 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S98 - S99 - S100 - S101 - S102 - S103	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P10	Joint d'assemblage des parpaings	002LQ0009 43 n°10 - 1 - 002LQ0009 43 n°10 - 2	P10	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 3 (Gaine technique 1)	Gaines et coffre verticaux	Joint d'assemblage des carreaux de plâtres	P12	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°12 - 1 - 002LQ0009 43 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 3 (Gaine technique 1)	Gaines et coffre verticaux	Joint d'assemblage des carreaux de plâtres	P12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0009 43 n°12 - 1 - 002LQ0009 43 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 12 (Gaine technique 3)	Gaines et coffre verticaux	Joint d'assemblage des carreaux de plâtres	S49 - S50 - S51	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0009 43 n°12 - 1 - 002LQ0009 43 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 23 (Gaine technique 5)	Gaines et coffre verticaux	Joint d'assemblage des carreaux de plâtres	S109	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0009 43 n°12 - 1 - 002LQ0009 43 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Gaines et coffre verticaux	Joint d'assemblage des carreaux de plâtres	S110 - S111 - S112	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P12		002LQ0009 43 n°12 - 1 - 002LQ0009 43 n°12 - 2	P12	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P14	Réalisation d'un prélèvement	En partie basse	002LQ0009 43 n°14 - 1 - 002LQ0009 43 n°14 - 2	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S59 - S60	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	En partie basse	002LQ0009 43 n°14 - 1 - 002LQ0009 43 n°14 - 2	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 21 (Local vo 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S122	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	En partie basse	002LQ0009 43 n°14 - 1 - 002LQ0009 43 n°14 - 2	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 31 (Local vo 8)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S123 - S124 - S125	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P14	En partie basse	002LQ0009 43 n°14 - 1 - 002LQ0009 43 n°14 - 2	P14	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit ciment	P15	Réalisation d'un prélèvement	Support conduit vo	002LQ0009 43 n°15 - 1 - 002LQ0009 43 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 21 (Local vo 5)	Murs et cloisons	Enduit ciment	S126	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P15	Support conduit vo	002LQ0009 43 n°15 - 1 - 002LQ0009 43 n°15 - 2	P15	Enduit compact gris hétérogène + peinture	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P18	Réalisation d'un prélèvement			P18	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 5 (Local à velo)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S13	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P18			P18	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	P21	Réalisation d'un prélèvement	Rebouchage autour porte	002LQ0009 43 n°21 - 1 - 002LQ0009 43 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1) - Vol 5 (Local à velo) - Vol 3 (Gaine technique 1)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S14 - S15 - S16	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Rebouchage autour porte	002LQ0009 43 n°21 - 1 - 002LQ0009 43 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 23 (Gaine technique 5) - Vol 21 (Local vo 5)	Murs et cloisons	Enduit de rebouchage	S138 - S139	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P21	Rebouchage autour porte	002LQ0009 43 n°21 - 1 - 002LQ0009 43 n°21 - 2	P21	Enduit gris en vrac hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22	Réalisation d'un prélèvement	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002LQ0009 43 n°22 - 1 - 002LQ0009 43 n°22 - 2	P22	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P22	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002LQ0009 43 n°22 - 1 - 002LQ0009 43 n°22 - 2	P22	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 7 (Porche 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S17 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002LQ0009 43 n°22 - 1 - 002LQ0009 43 n°22 - 2	P22	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S18 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002LQ0009 43 n°22 - 1 - 002LQ0009 43 n°22 - 2	P22	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S140 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002LQ0009 43 n°22 - 1 - 002LQ0009 43 n°22 - 2	P22	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	S141 (P22)	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P22	Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure)	002LQ0009 43 n°22 - 1 - 002LQ0009 43 n°22 - 2	P22	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	Positif	Présence sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P23	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°23 - 1 - 002LQ0009 43 n°23 - 2	P23	Matériau souple incolore	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	P26	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°26 - 1 - 002LQ0009 43 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3) - Vol 17 (Cave 2) - Vol 16 (Local vo 4)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S21 - S22 - S23 - S73	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002LQ0009 43 n°26 - 1 - 002LQ0009 43 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S146	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002LQ0009 43 n°26 - 1 - 002LQ0009 43 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 30 (Palier 6)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S147 - S148 - S149	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002LQ0009 43 n°26 - 1 - 002LQ0009 43 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Combles 52 M. DE SULLY	Vol 34 (Comble)	Cloisons légères ou préfabriquées	Jonction entre panneaux préfabriqués	S166	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P26		002LQ0009 43 n°26 - 1 - 002LQ0009 43 n°26 - 2	P26	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	Menuiseries	Reprise d'étanchéité	P32	Réalisation d'un prélèvement	Reprise d'étanchéité des menuiseries des locaux commerciaux au RDC	002LQ0009 43 n°32 - 1 - 002LQ0009 43 n°32 - 2	P32	Matériau souple gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Parois verticales intérieures et enduits

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles 52 M. DE SULLY	Vol 34 (Comble)	Gaines et coffre verticaux	Jonction entre panneaux	I4							impossible de voir les matériaux sous le placo sans dépose de celui-ci.

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P6	Réalisation d'un prélèvement	Sous face escalier	002LQ0009 43 n°6 - 1 - 002LQ0009 43 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S27 - S28	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	002LQ0009 43 n°6 - 1 - 002LQ0009 43 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S79	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	002LQ0009 43 n°6 - 1 - 002LQ0009 43 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5)	Plafonds	Enduit plâtre	S80 - S81	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P6	Sous face escalier	002LQ0009 43 n°6 - 1 - 002LQ0009 43 n°6 - 2	P6	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 7 (Porche 2)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frissette bois sans dépose de celle-ci



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 1 (Porche 1)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 20 (Porche 4)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 18 (Porche 3)	Faux plafonds	Frisette bois	I1			I1 - 1				Impossible de voir les matériaux présent sous la frisette bois sans dépose de celle-ci
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Plafonds	Enduit plâtre	P7	Réalisation d'un prélèvement	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002LQ0009 43 n°7 - 1 - 002LQ0009 43 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S29 - S30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002LQ0009 43 n°7 - 1 - 002LQ0009 43 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Plafonds	Enduit plâtre	S82	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002LQ0009 43 n°7 - 1 - 002LQ0009 43 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5)	Plafonds	Enduit plâtre	S83 - S84	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P7	Plafond dur droit (enduit gouttelé)	002LQ0009 43 n°7 - 1 - 002LQ0009 43 n°7 - 2	P7	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P8	Réalisation d'un prélèvement	Plaques de plâtre	002LQ0009 43 n°8 - 1 - 002LQ0009 43 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S85	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P8	Plaques de plâtre	002LQ0009 43 n°8 - 1 - 002LQ0009 43 n°8 - 2	P8	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières non séparable + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 3 (Gaine technique 1)	Plafonds	Enduit ciment	P11	Réalisation d'un prélèvement	Enduit débulage plafond brut	002LQ0009 43 n°11 - 1 - 002LQ0009 43 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 12 (Gaine technique 3)	Plafonds	Enduit ciment	S43 - S44 - S45	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002LQ0009 43 n°11 - 1 - 002LQ0009 43 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 23 (Gaine technique 5)	Plafonds	Enduit ciment	S104	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002LQ0009 43 n°11 - 1 - 002LQ0009 43 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 28 (Local vo 7)	Plafonds	Enduit ciment	S105 - S106 - S107 - S108	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P11	Enduit débulage plafond brut	002LQ0009 43 n°11 - 1 - 002LQ0009 43 n°11 - 2	P11	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Plafond et faux-plafonds

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	Plafonds	Flocages	P17	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°17 - 1 - 002LQ0009 43 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 6 (Cave 1) - Vol 5 (Local à velo)	Plafonds	Flocages	S11 - S12	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LQ0009 43 n°17 - 1 - 002LQ0009 43 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 22 (Dégagement) - Vol 21 (Local vo 5)	Plafonds	Flocages	S128 - S129	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LQ0009 43 n°17 - 1 - 002LQ0009 43 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Façade 4	Vol 39 (Façade 4)	Plafonds	Flocages	S165	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P17		002LQ0009 43 n°17 - 1 - 002LQ0009 43 n°17 - 2	P17	Matériau cotonneux gris avec poussières	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 16 (Local vo 4)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	P27	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°27 - 1 - 002LQ0009 43 n°27 - 2	P27	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 10 (Palier 3) - Vol 17 (Cave 2)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S69 - S70 - S71	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002LQ0009 43 n°27 - 1 - 002LQ0009 43 n°27 - 2	P27	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 30 (Palier 6) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Faux plafonds	Joints panneau / plaques	S150 - S151 - S152	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P27		002LQ0009 43 n°27 - 1 - 002LQ0009 43 n°27 - 2	P27	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de mur

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P2	Réalisation d'un prélèvement	blanche (plinthes beiges)	002LQ0009 43 n° 2 - 1	P2	Colle beige + matériau gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Réalisation d'un prélèvement	blanche (plinthes grises)	002LQ0009 43 n°30 - 1 - 002LQ0009 43 n°30 - 2	P30	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Revêtement de mur	Colle de carrelage (plinthe)	P30	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P30	blanche (plinthes grises)	002LQ0009 43 n°30 - 1 - 002LQ0009 43 n°30 - 2	P30	Colle beige	Négatif	Négatif sur analyse

Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P1	Réalisation d'un prélèvement	Beige (carreaux 30 X 30 Beige)	002LQ0009 43 n°1 - 1 - 002LQ0009 43 n°1 - 2	P1	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 4 (Local vo 1)	Revêtement de sol	Chape maigre	P13	Réalisation d'un prélèvement		002LQ0009 43 n°13 - 1 - 002LQ0009 43 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 3 (Gaine technique 1) - Vol 6 (Cave 1) - Vol 5 (Local à velo)	Revêtement de sol	Chape maigre	S7 - S8 - S9	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0009 43 n°13 - 1 - 002LQ0009 43 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 11 (Gaine technique 2) - Vol 14 (Local vo 2) - Vol 16 (Local vo 4) - Vol 13 (Gaine technique 4) - Vol 12 (Gaine technique 3)	Revêtement de sol	Chape maigre	S52 - S53 - S54 - S55 - S56	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0009 43 n°13 - 1 - 002LQ0009 43 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 22 (Dégagement) - Vol 21 (Local vo 5) - Vol 23 (Gaine technique 5)	Revêtement de sol	Chape maigre	S113 - S114 - S115	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0009 43 n°13 - 1 - 002LQ0009 43 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 25 (Local vo 6) - Vol 26 (Gaine technique 6) - Vol 28 (Local vo 7) - Vol 29 (Gaine technique 7) - Vol 31 (Local vo 8) - Vol 32 (Gaine technique 8)	Revêtement de sol	Chape maigre	S116 - S117 - S118 - S119 - S120 - S121	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P13		002LQ0009 43 n°13 - 1 - 002LQ0009 43 n°13 - 2	P13	Enduit compact gris hétérogène	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Revêtement de sol	Ragréage	P19	Réalisation d'un prélèvement	Rose	002LQ0009 43 n°19 - 1 - 002LQ0009 43 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 9 (Palier 2) - Vol 8 (Palier 1) - Vol 10 (Palier 3)	Revêtement de sol	Ragréage	S62 - S63 - S64	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Rose	002LQ0009 43 n°19 - 1 - 002LQ0009 43 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Revêtement de sol	Ragréage	S130	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Rose	002LQ0009 43 n°19 - 1 - 002LQ0009 43 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Revêtement de sol

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 30 (Palier 6)	Revêtement de sol	Ragréage	S131 - S132 - S133	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P19	Rose	002LQ0009 43 n°19 - 1 - 002LQ0009 43 n°19 - 2	P19	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 16 J-B COLBERT	Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	P20	Réalisation d'un prélèvement	Lino marron + colle jaune	002LQ0009 43 n°20 - 1 - 002LQ0009 43 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 8 (Palier 1) - Vol 9 (Palier 2) - Vol 10 (Palier 3)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S65 - S66 - S67	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Lino marron + colle jaune	002LQ0009 43 n°20 - 1 - 002LQ0009 43 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S134	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Lino marron + colle jaune	002LQ0009 43 n°20 - 1 - 002LQ0009 43 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 52 M. DE SULLY	Vol 24 (Palier 4) - Vol 27 (Palier 5) - Vol 30 (Palier 6)	Revêtement de sol	Lés plastiques avec sous-couche	S135 - S136 - S137	Sondage et extension de la zone homogène du prélèvement P20	Lino marron + colle jaune	002LQ0009 43 n°20 - 1 - 002LQ0009 43 n°20 - 2	P20	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
Etages 16 J-B COLBERT	Vol 17 (Cave 2)	Revêtement de sol	Chape maigre	P28	Réalisation d'un prélèvement	gratté	002LQ0009 43 n°28 - 1 - 002LQ0009 43 n°28 - 2	P28	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	Négatif	Négatif sur analyse
RDC 52 M. DE SULLY	Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Revêtement de sol	Colles de carrelage	P29	Réalisation d'un prélèvement	Gris (carreaux 30 X 30 Beige)	002LQ0009 43 n°29 - 1 - 002LQ0009 43 n°29 - 2	P29	Colle grise en vrac	Négatif	Négatif sur analyse



Grille de résultats du repérage des MPCA pour la catégorie : Toiture et étanchéité

Plan	Localisation	Composant	Partie composant	Descriptif de l'action menée				Laboratoire			Conclusion
				Réf action	Observation	Précision loc.	Ref photo	Ref Prél.	Descriptif	Résultat	
Combles 52 M. DE SULLY	Vol 34 (Comble)	Elément sous toiture	Isolant sous toiture	P31	Réalisation d'un prélèvement	Laine de verre + pare vapeur	002LQ0009 43 n°31 - 1	P31	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé	Négatif	Négatif sur analyse
Toiture	Vol 35 (Toiture)	Ardoises	Ardoises naturelles	S156							Matériau ne contenant pas d'amiante par nature
Toiture	Vol 35 (Toiture)	toiture terrasse	toiture terrasse	I3							Accès impossible à la toiture terrasse



ANNEXE : Plans de repérage des MPCA


Ref.	Plans	Titre du plan
	RDC 16 J-B COLBERT	RDC 16 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	RDC 16 J-B COLBERT	RDC 16 J-B COLBERT - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages 16 J-B COLBERT	Etages 16 J-B COLBERT - Plan de repérage - Actions menées
	Etages 16 J-B COLBERT	Etages 16 J-B COLBERT - MPCA Toutes catégories confondues
	RDC 52 M. DE SULLY	RDC 52 M. DE SULLY - Plan de repérage - Actions menées
	RDC 52 M. DE SULLY	RDC 52 M. DE SULLY - MPCA Toutes catégories confondues
	Etages 52 M. DE SULLY	Etages 52 M. DE SULLY - Plan de repérage - Actions menées
	Etages 52 M. DE SULLY	Etages 52 M. DE SULLY - MPCA Toutes catégories confondues
	Combles 52 M. DE SULLY	Combles 52 M. DE SULLY - Plan de repérage - Actions menées
	Toiture	Toiture - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 1	Façade 1 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 2	Façade 2 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 3	Façade 3 - Plan de repérage - Actions menées
	Façade 4	Façade 4 - Plan de repérage - Actions menées

RDC 16 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000943

Légende

	Localisation dun prélèvement positif
	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif
	Localisation dun sondage positif

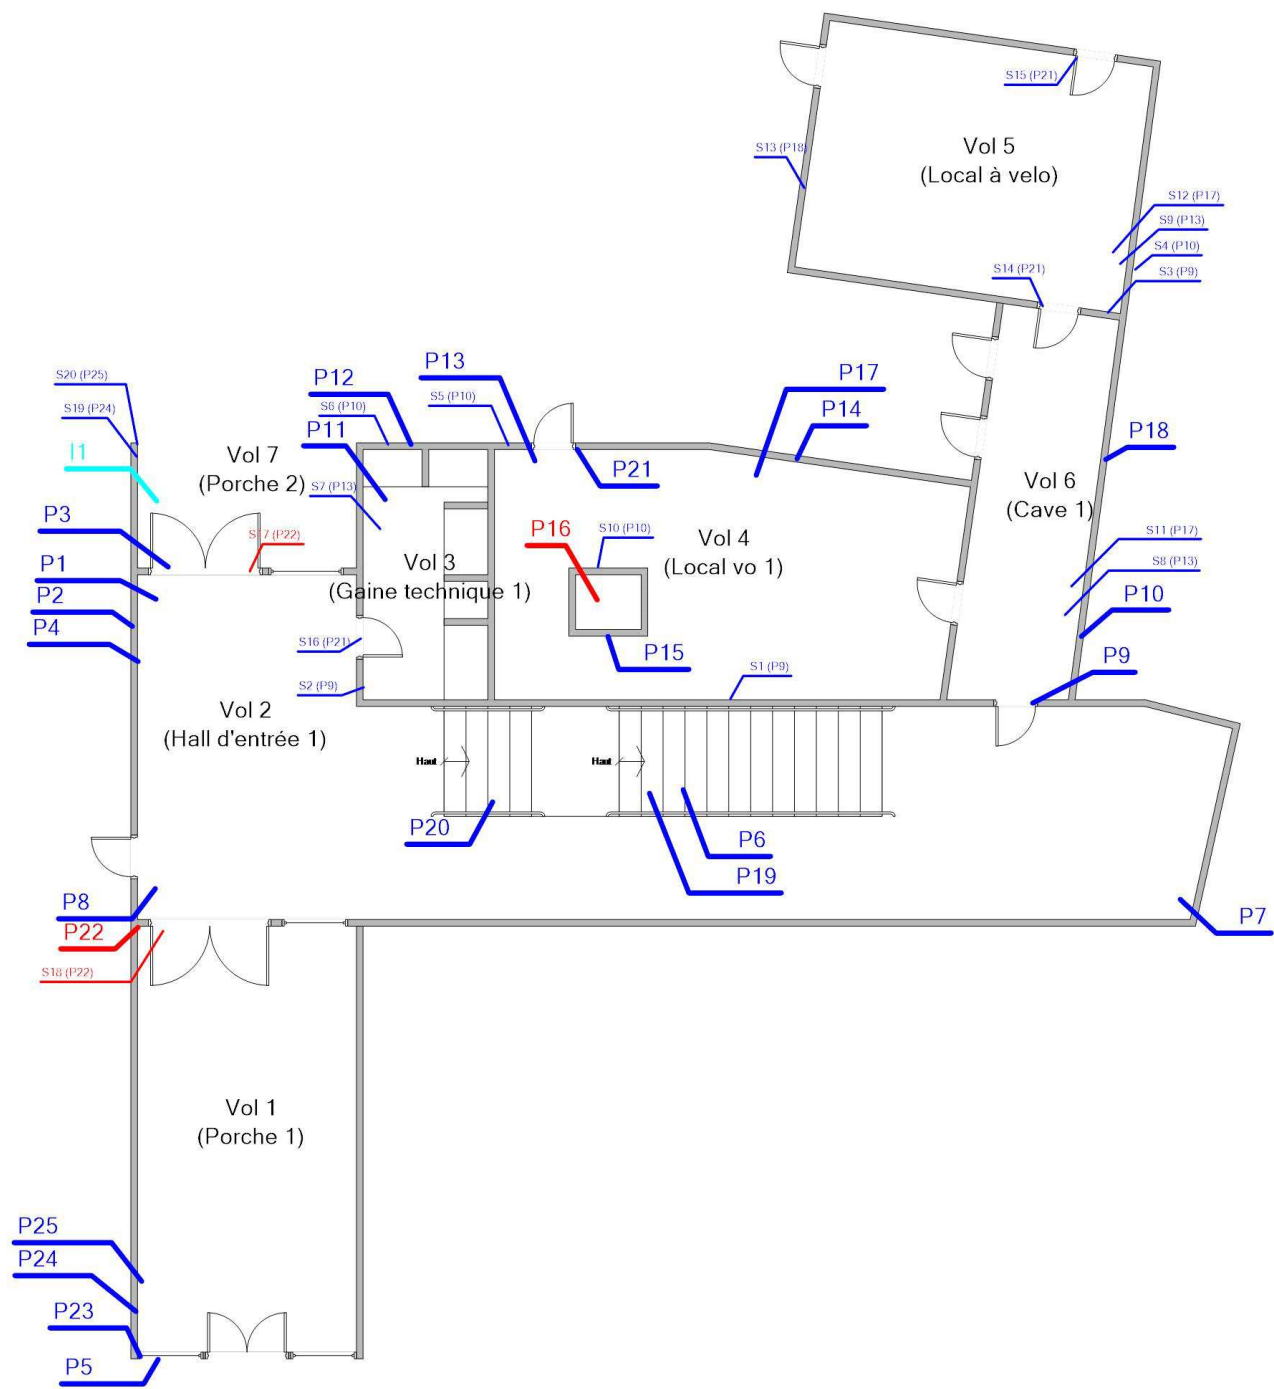

Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	13/03/2017	PALLUEL Matthieu


Légende



P16 : Conduit



P22 : Reprise
détachéité

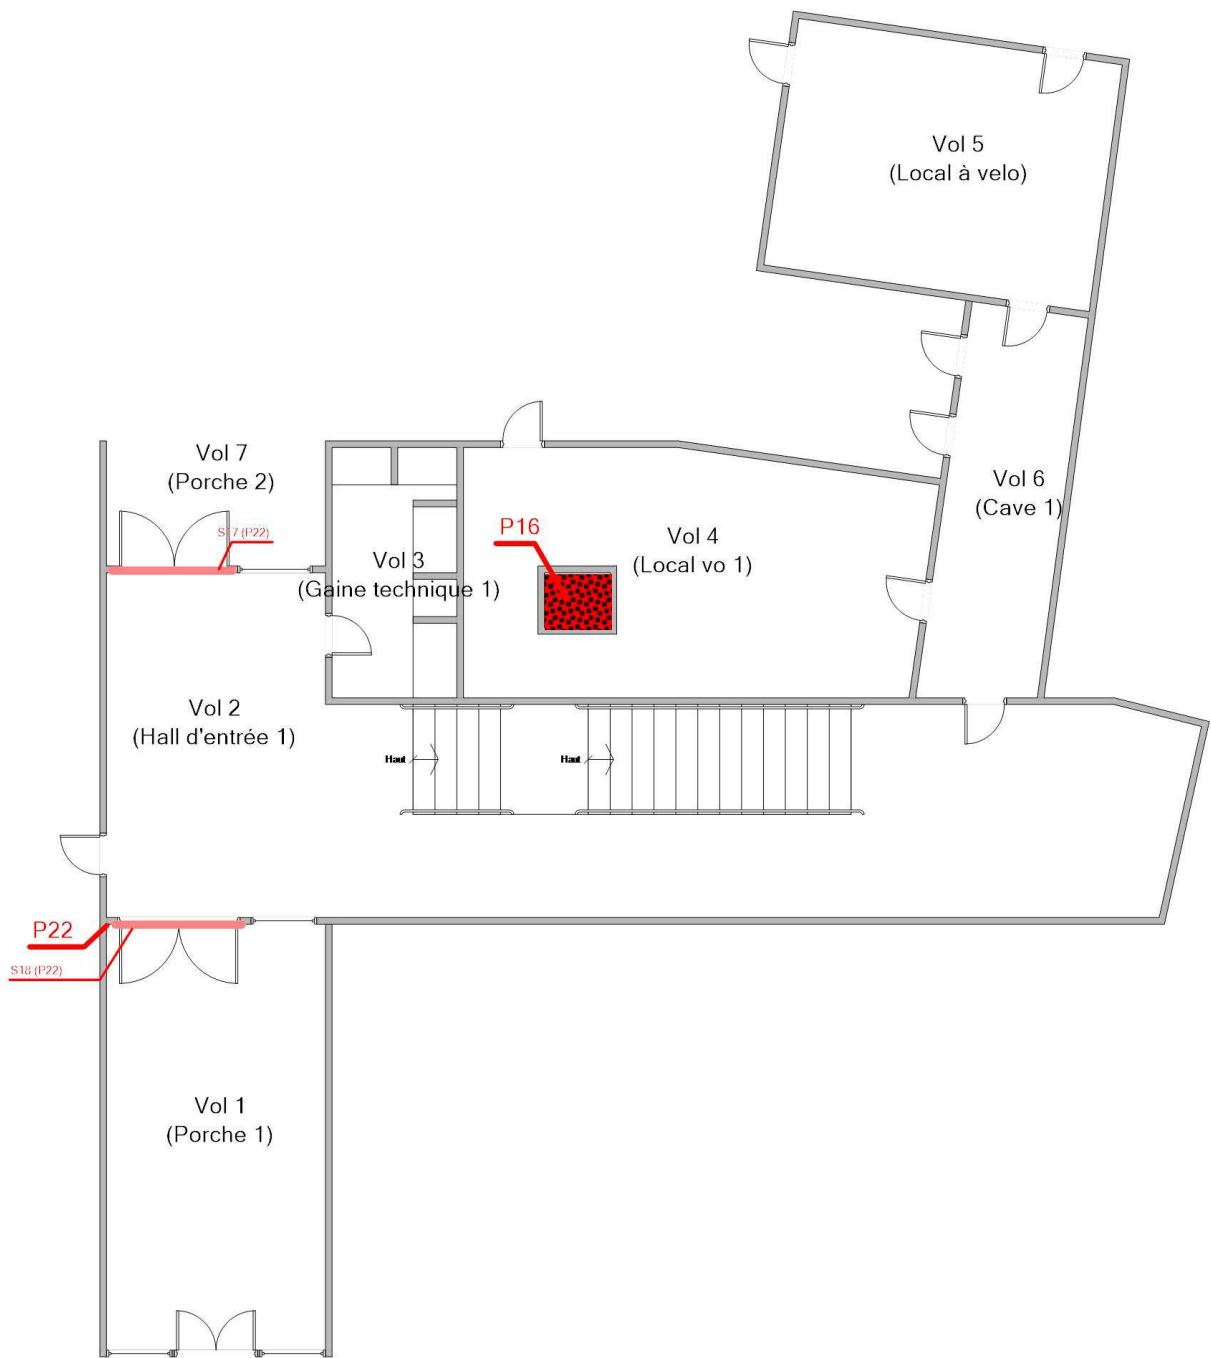

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention

13/03/2017


Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

ETAGES 16 J-B COLBERT - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000943


Légende




Localisation du
prélèvement



Localisation d'une impossibilité technique




Localisation d'un sondage négatif



Localisation dun sondage positif



Volume non visité

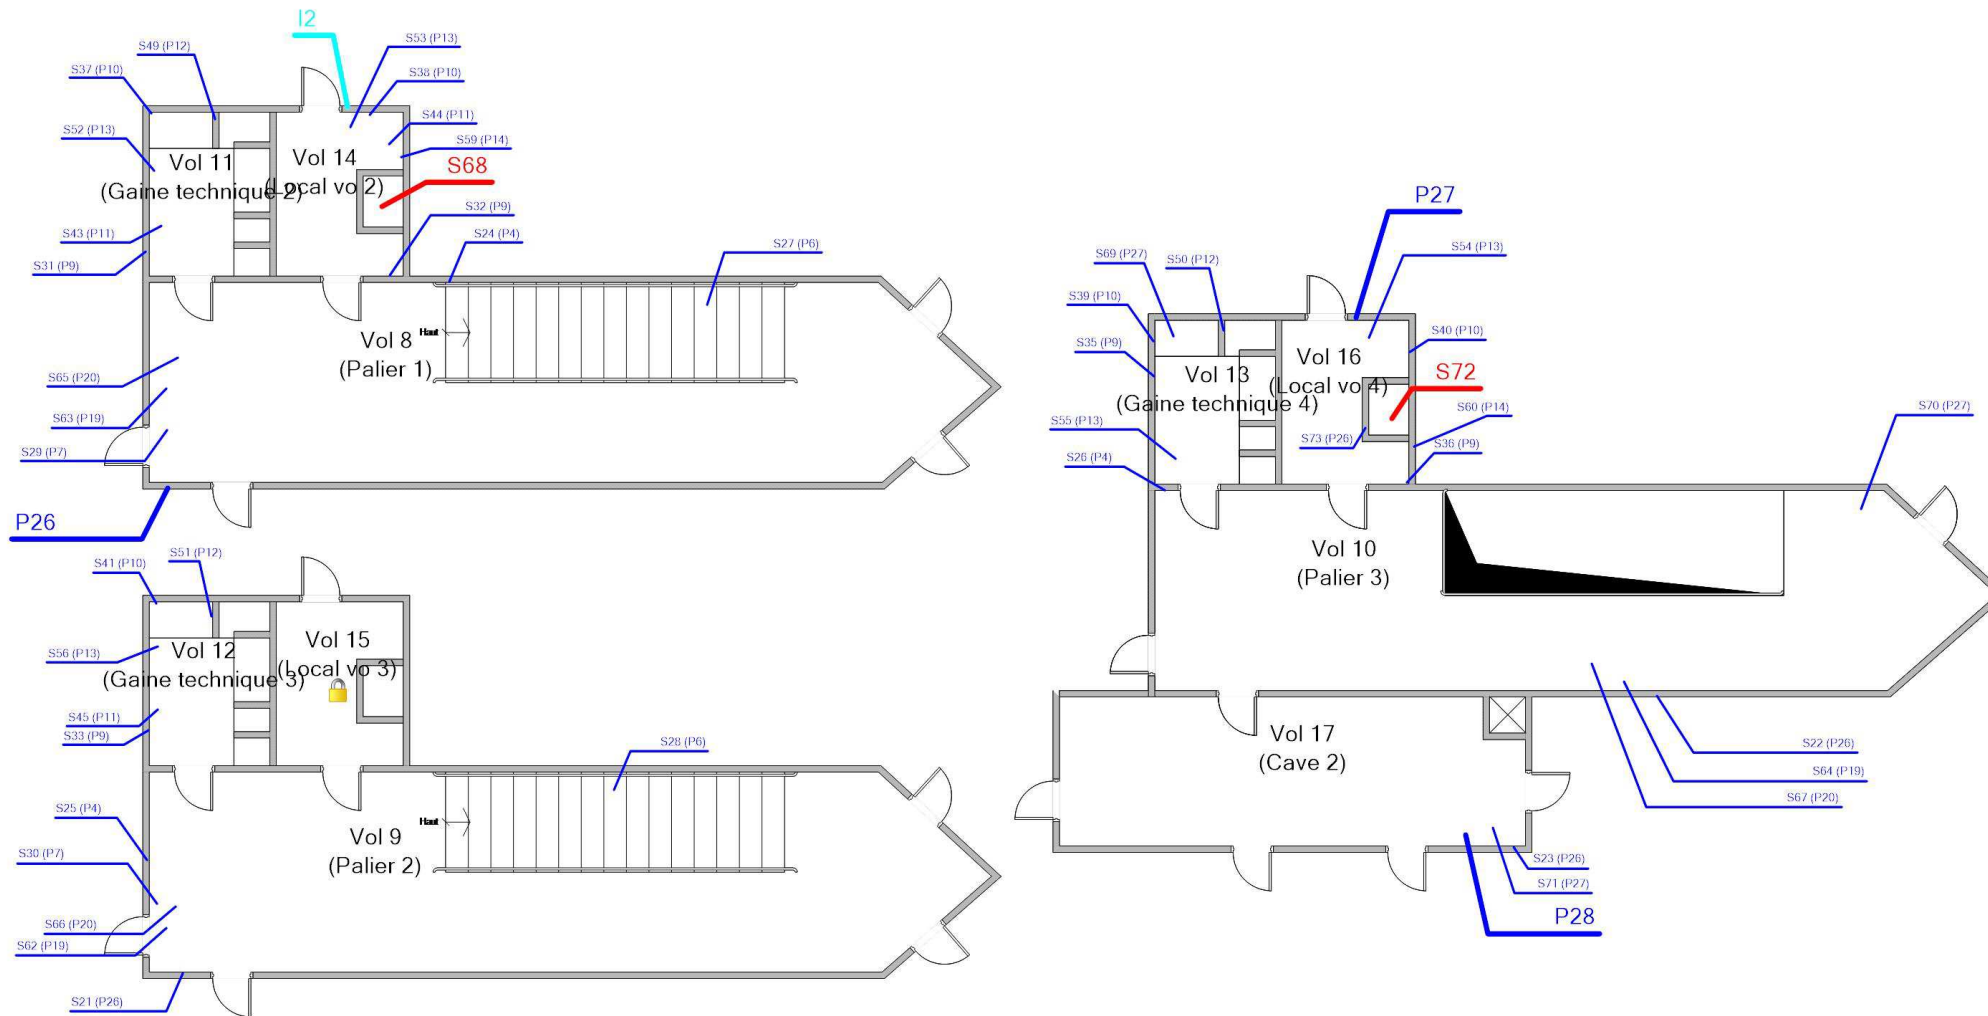

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention

	13/03/2017
--	------------

Techniciens intervenant


PALLUEL Matthieu

ETAGES 16 J-B COLBERT - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ000943

Légende

	S72: Conduit en fibres-ciment
	S68: Conduit en fibres-ciment

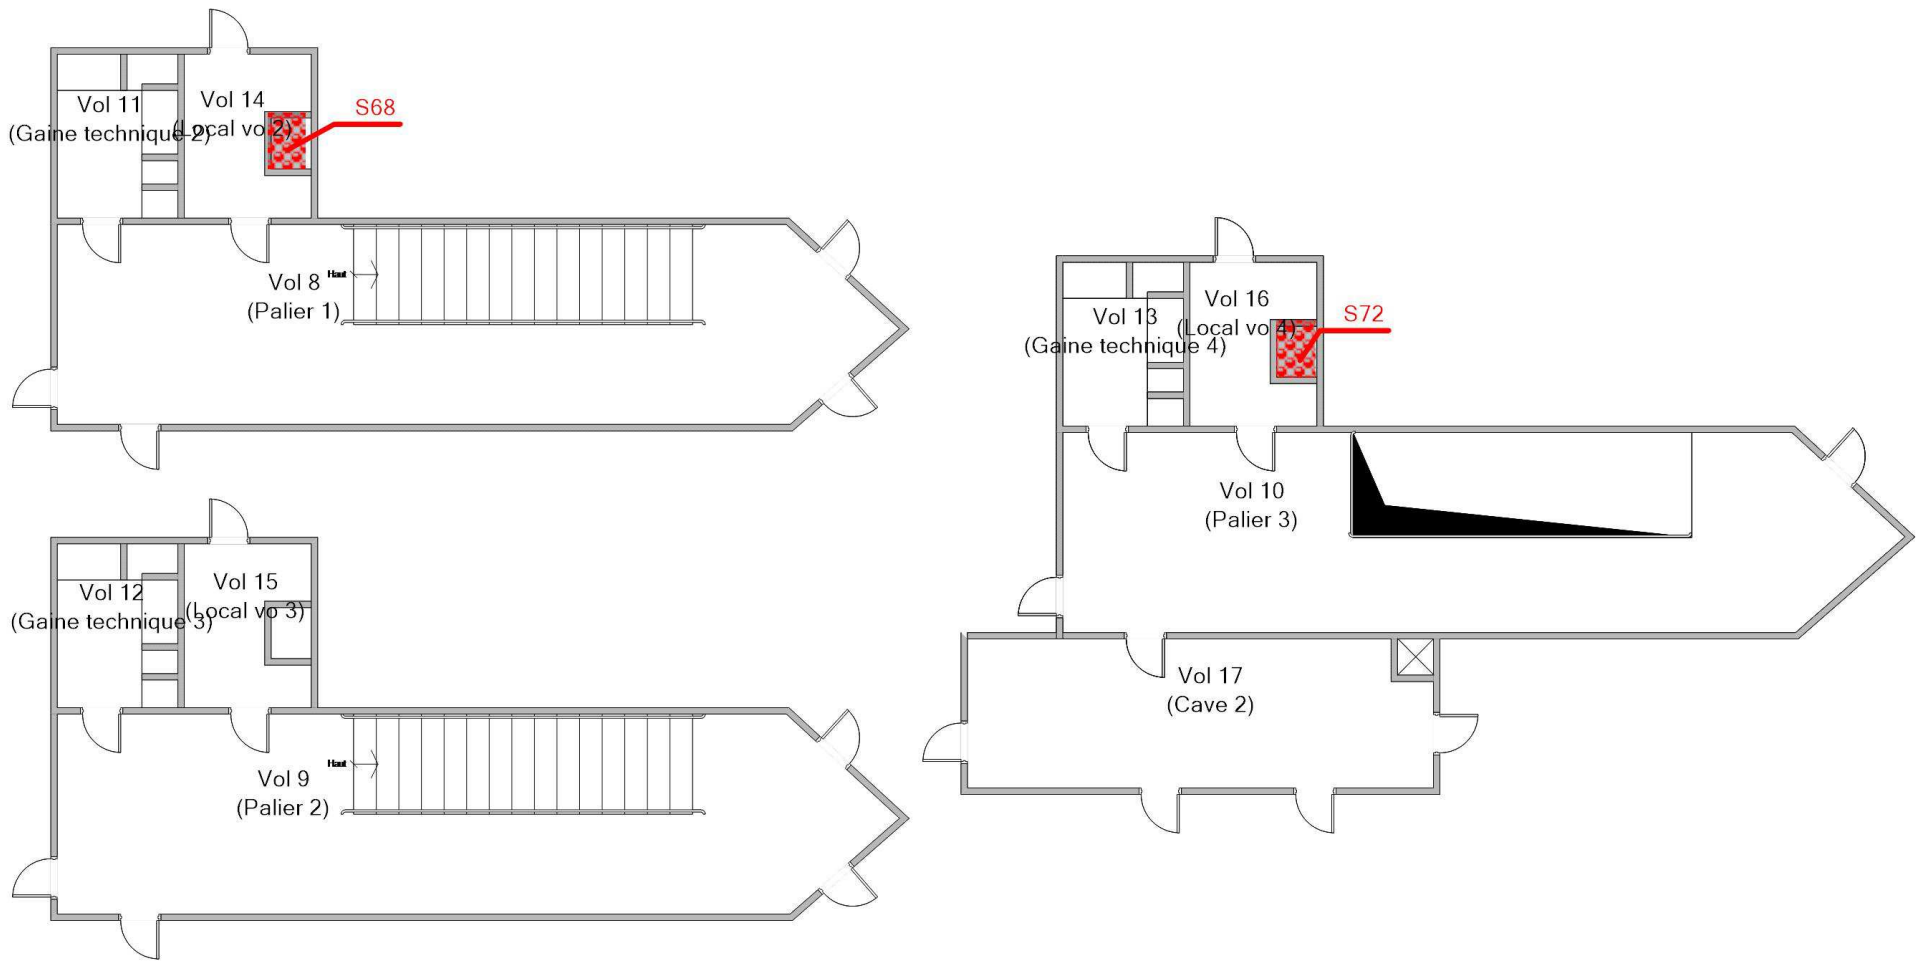

Adresse du bien
RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
13/03/2017

Technicien intervenant
PALLUEL Matthieu

RDC 52 M. DE SULLY - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES


Référence:
002LQ000943

Légende

Localisation d'un prélèvement

Localisation dun sondage négatif

Localisation dun sondage positif

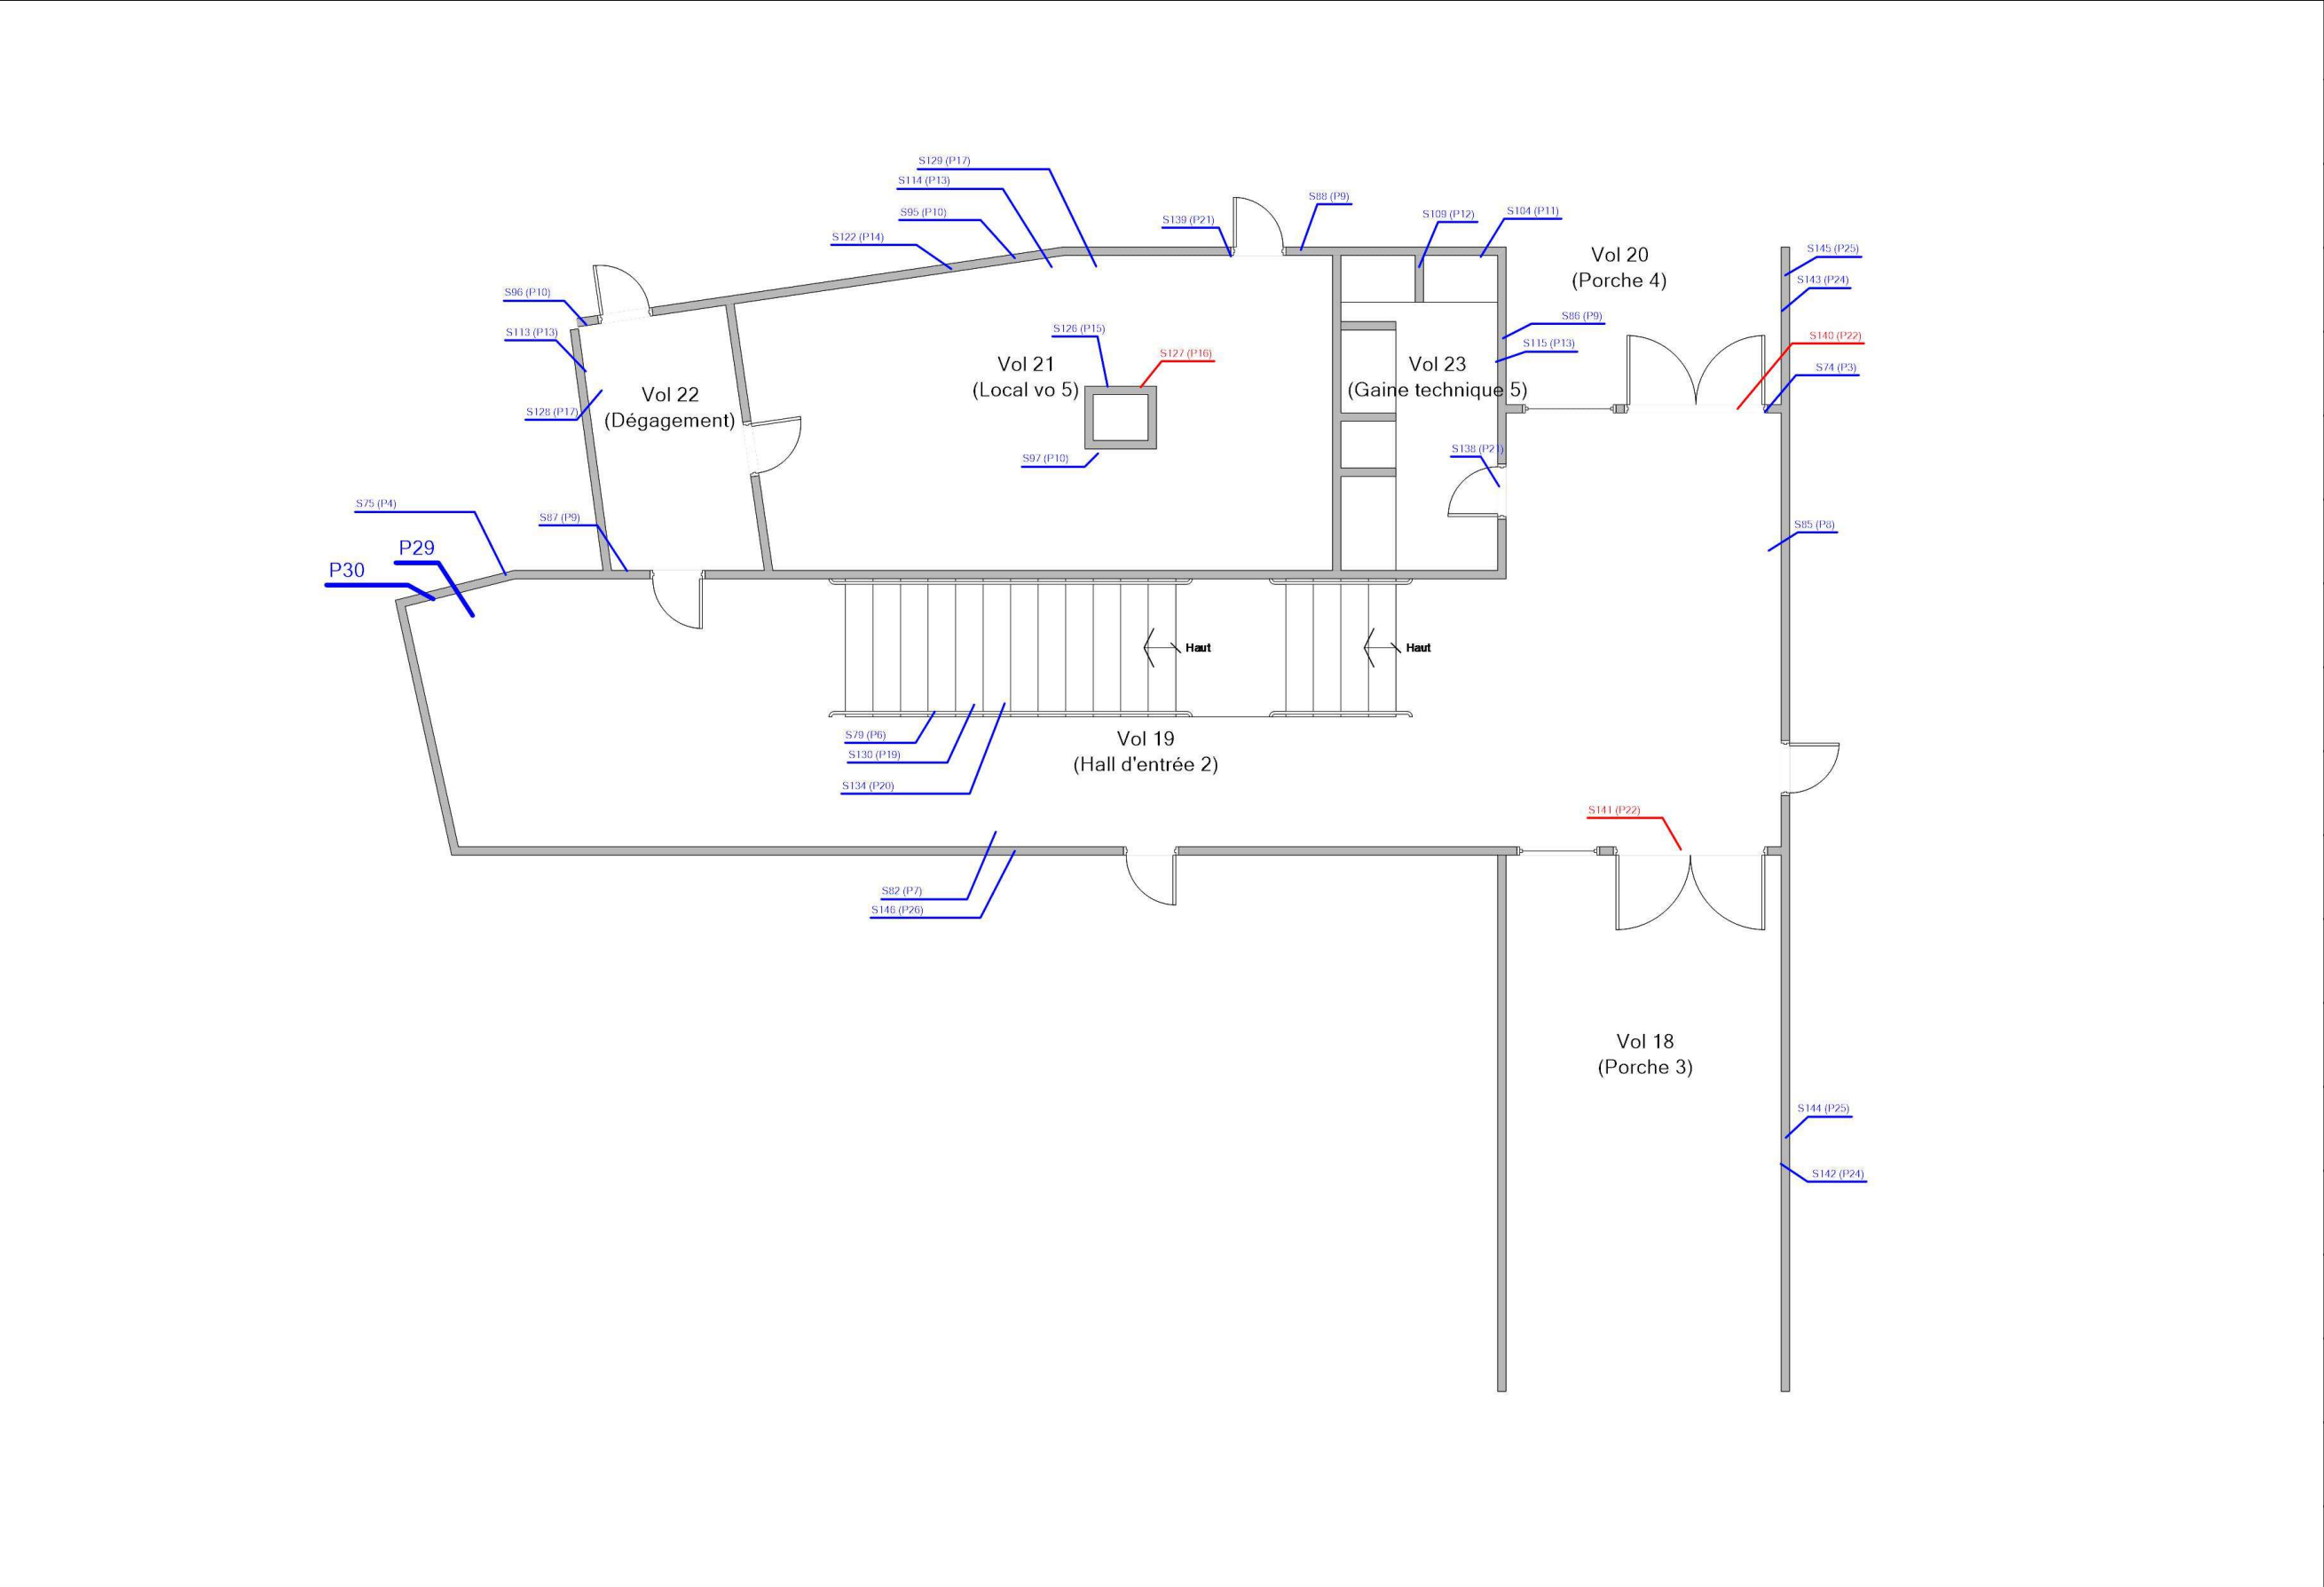

Adresse du bien
RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN

Désignation
Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention
13/03/2017

Date intervention
13/03/2017

Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu

Techniciens intervenant
PALLUEL Matthieu


Légende



P16 : Conduit



P22 : Reprise
détachéité

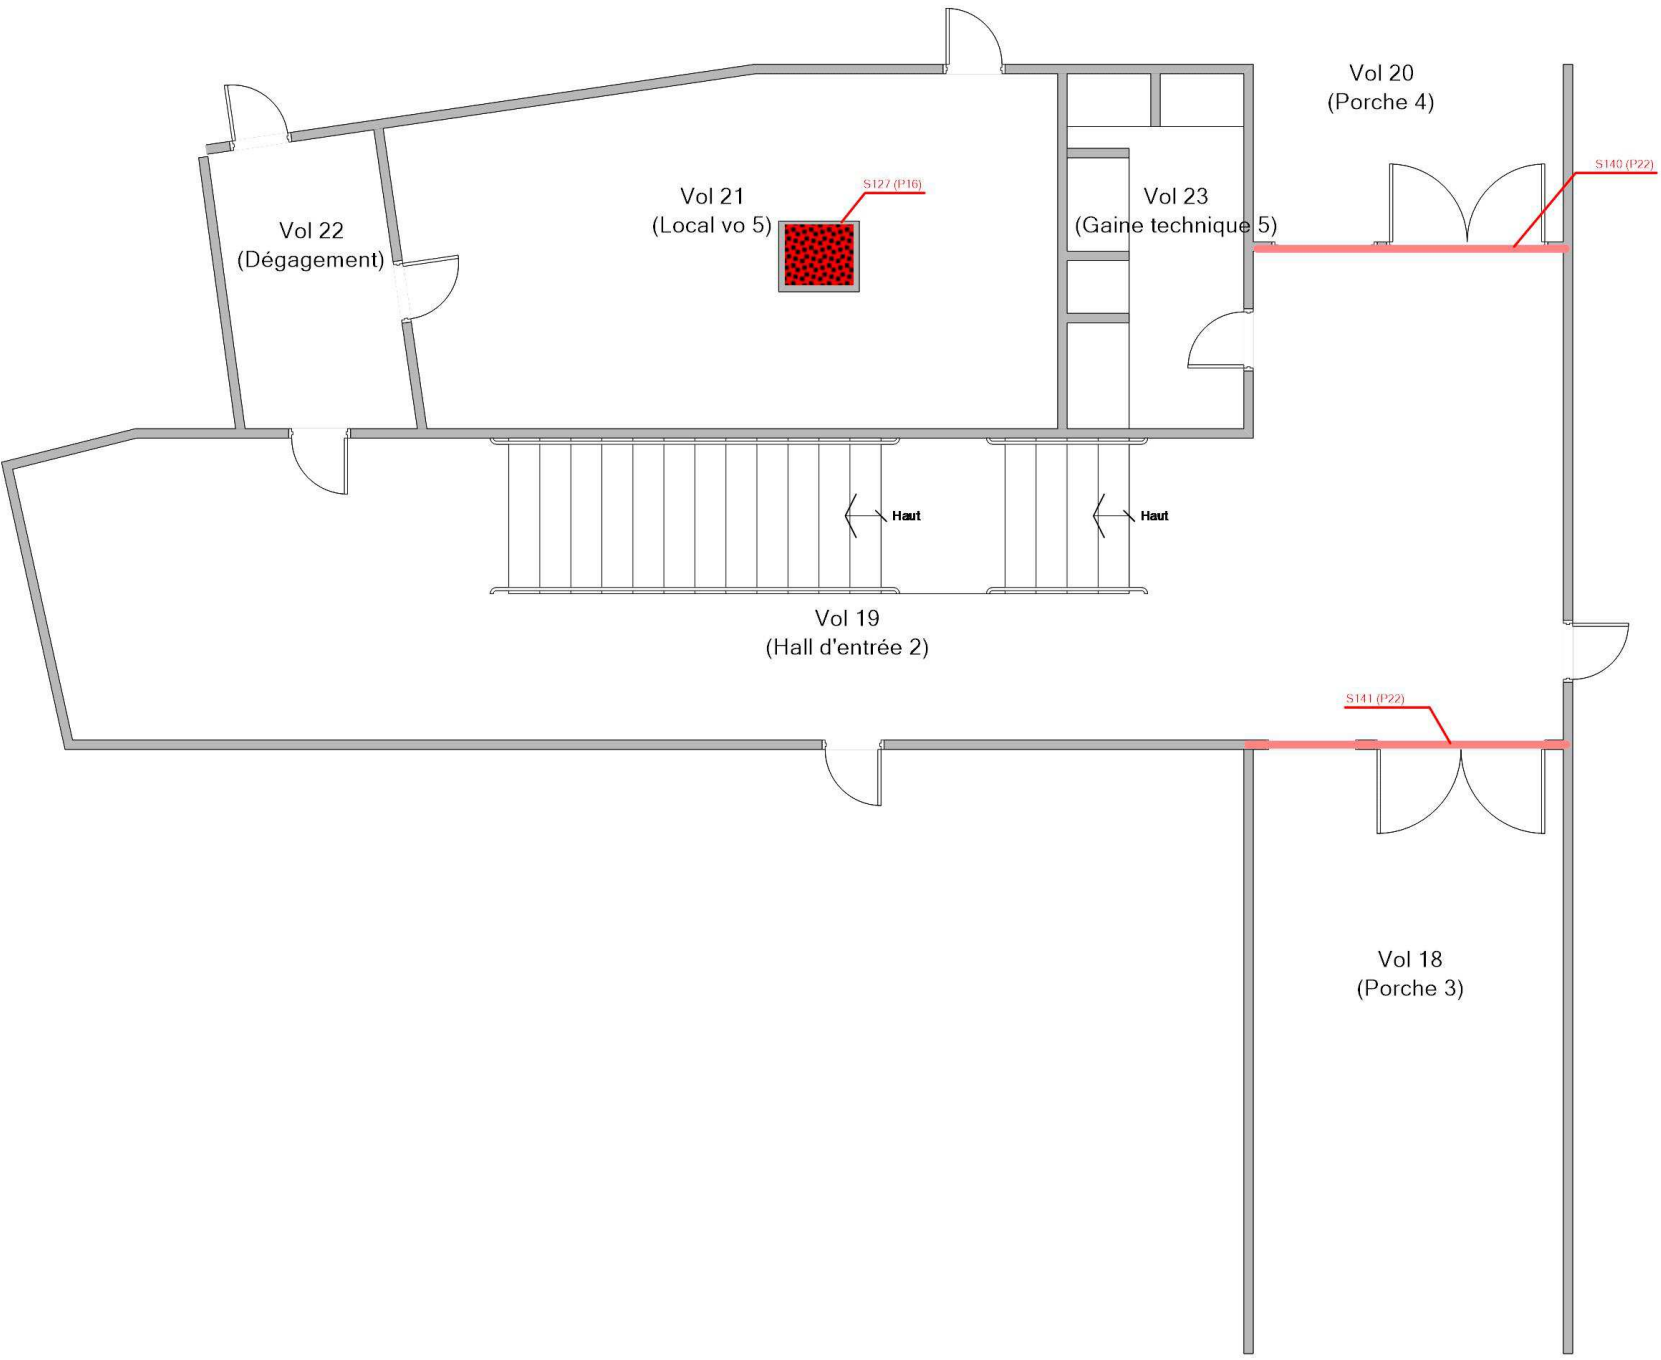

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention

13/03/2017


Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu


ETAGES 52 M. DE SULLY - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000943

Légende




Localisation dun
sondage négatif



Localisation dun
sondage positif



Volume non visité

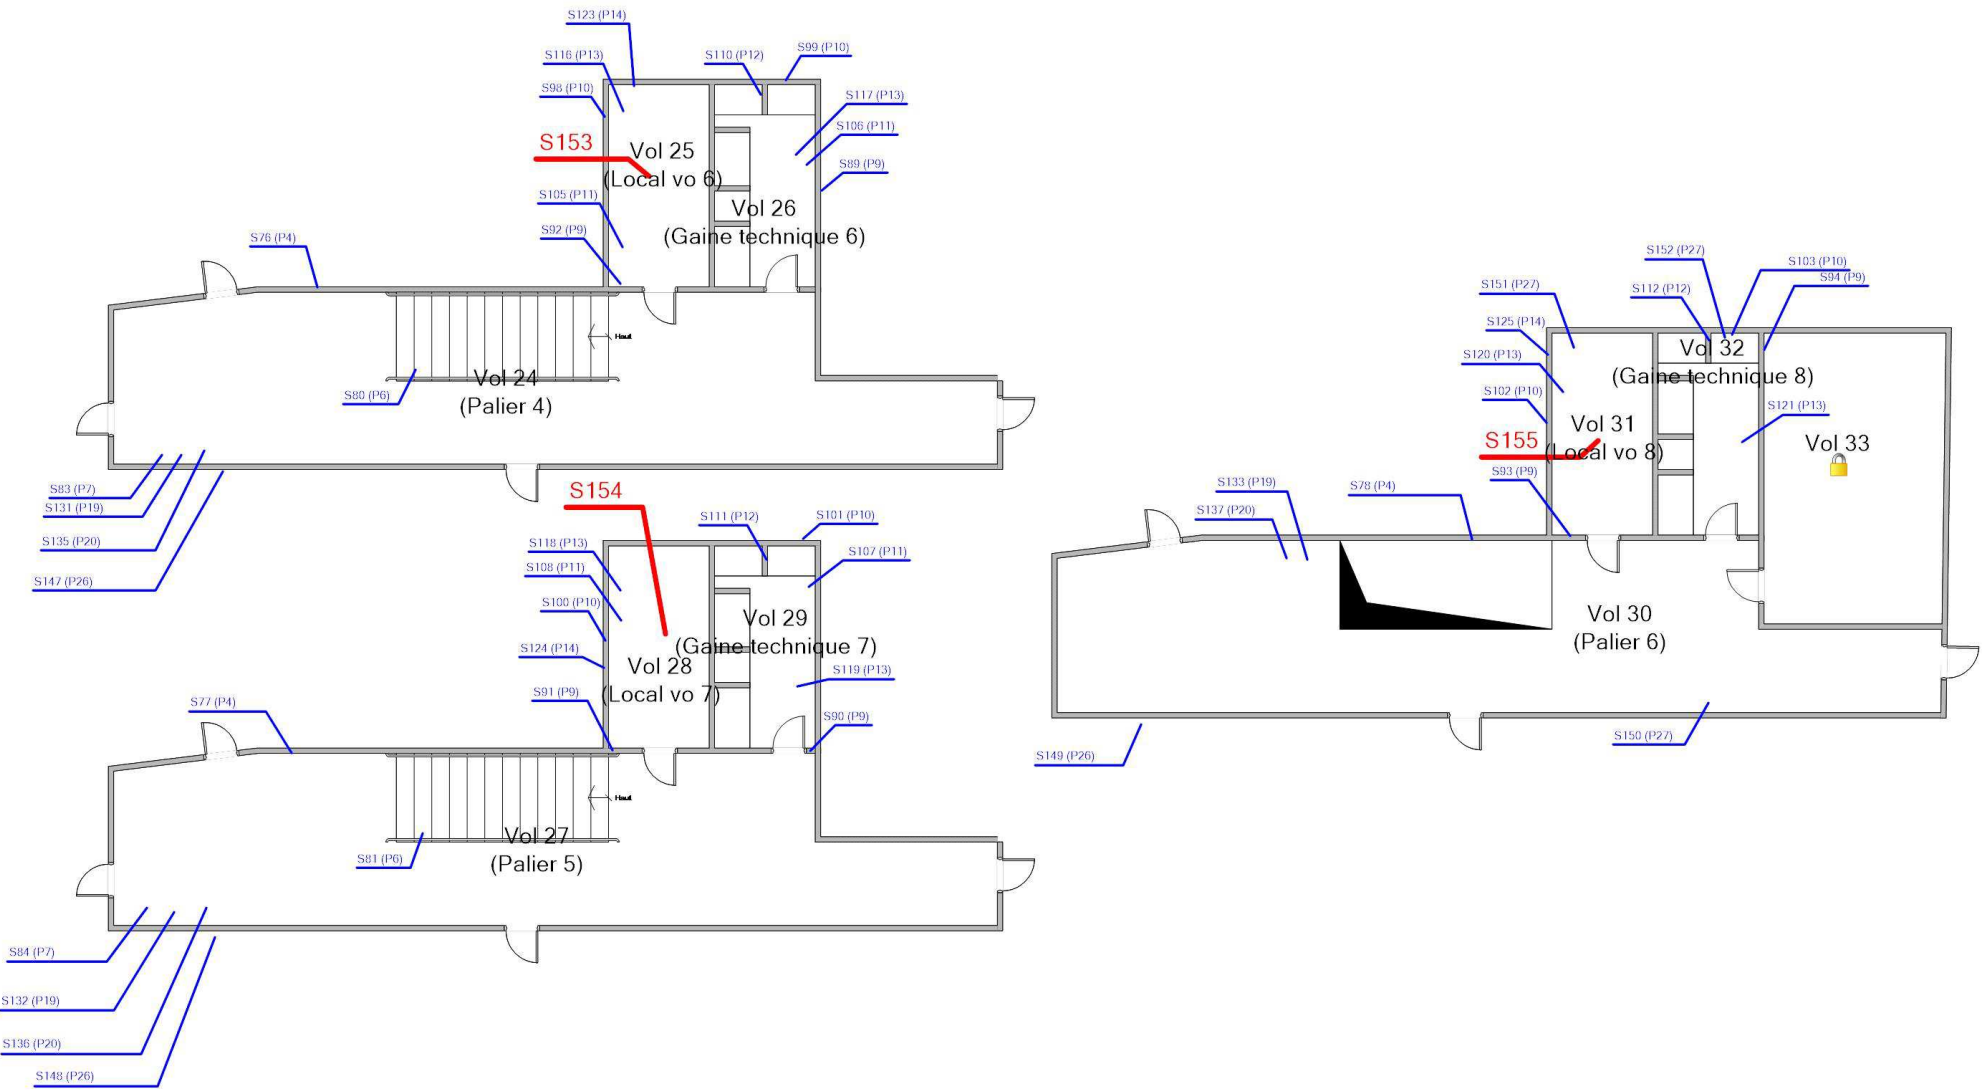

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention

13/03/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

ETAGES 52 M. DE SULLY - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002LQ000943

Légende




S153: Conduit en
fibres-ciment



S154: Conduit en
fibres-ciment



S155: Conduit en
fibres-ciment

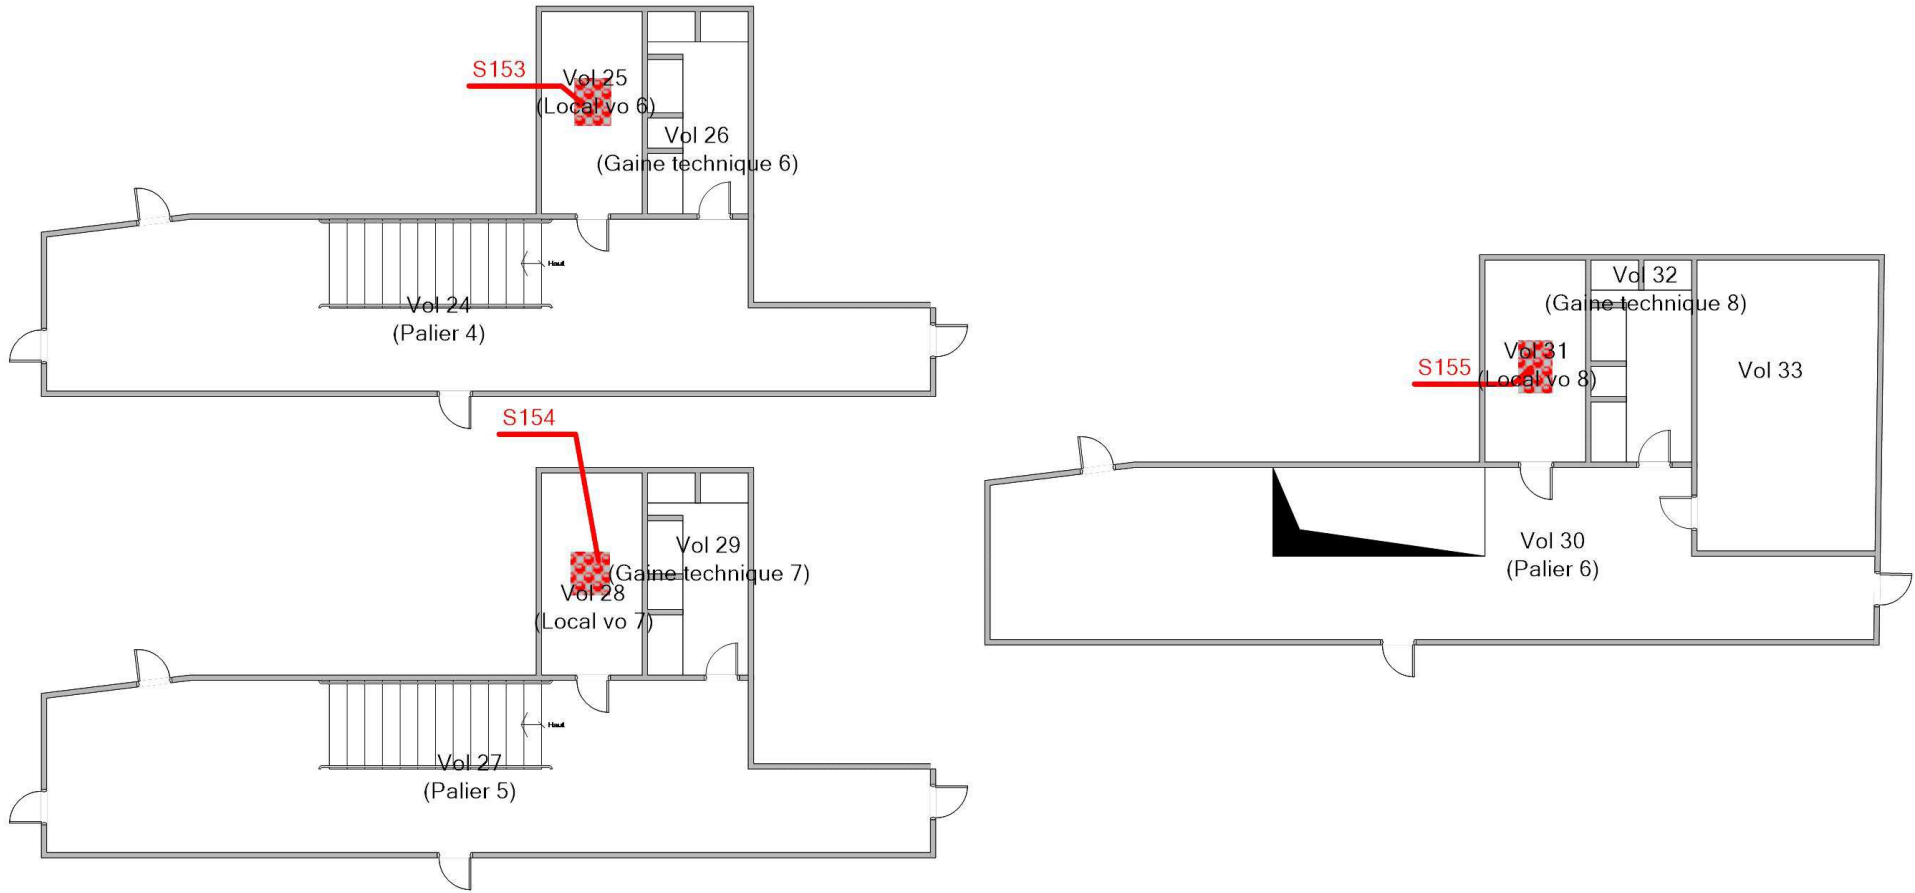

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages



Date intervention


13/03/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Légende

	Localisation dun prélèvement
	Localisation dune impossibilité technique
	Localisation dun sondage négatif

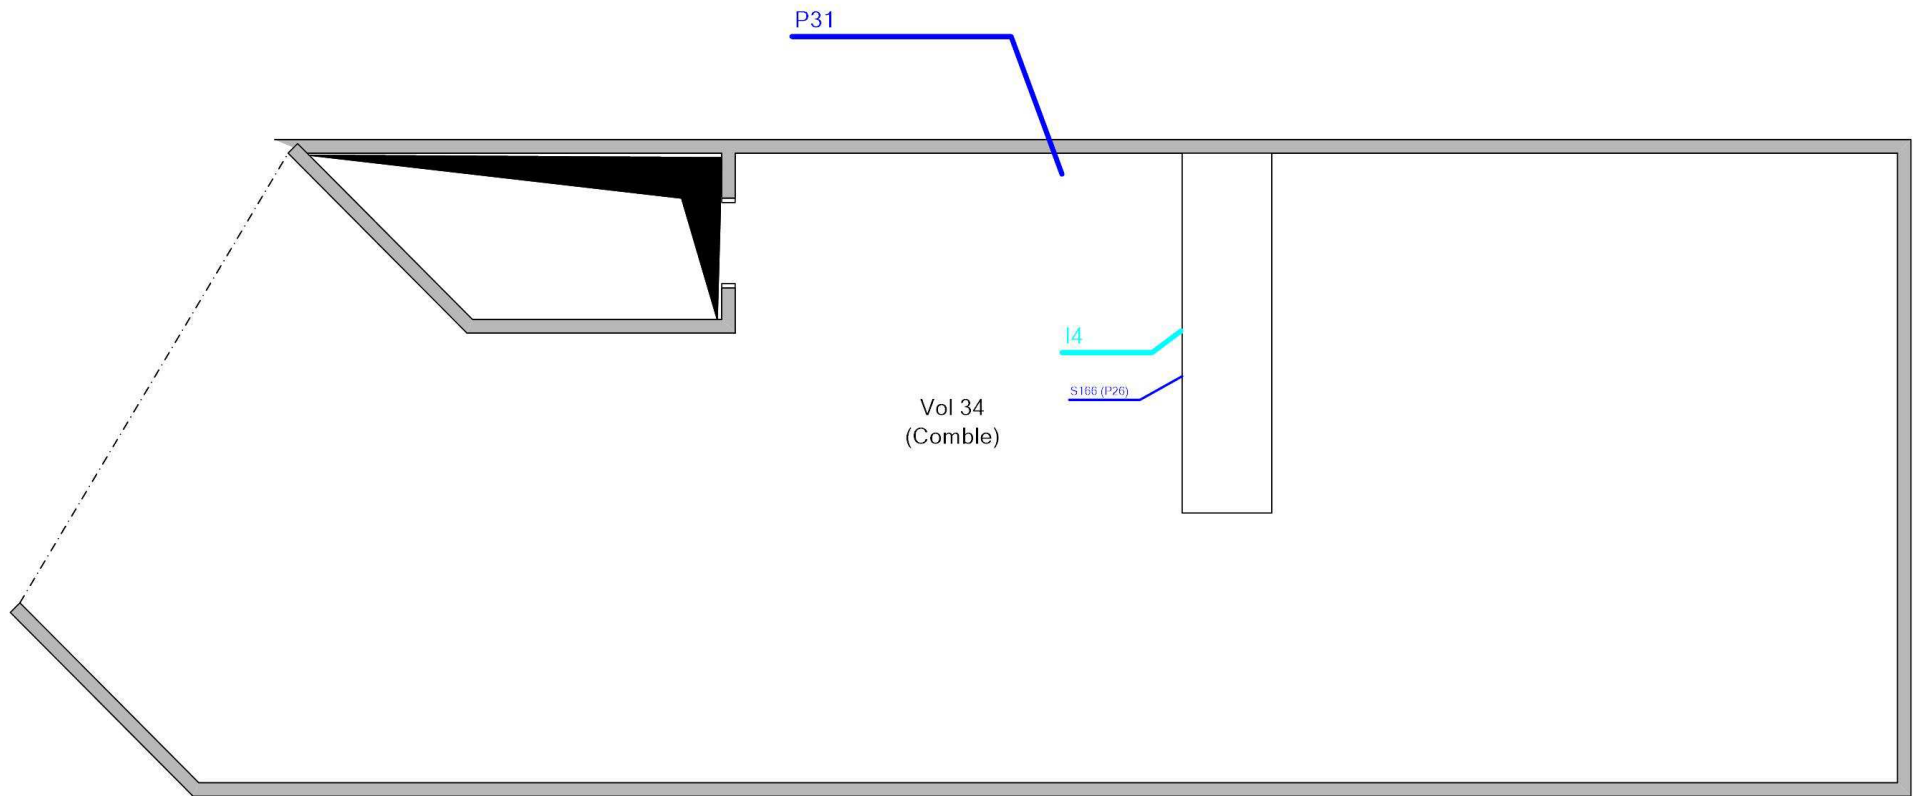

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention

13/03/2017

Technicien intervenant


PALLUEL Matthieu


TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002LQ000943

Légende

 Localisation d'une impossibilité technique

 Localisation d'un sondage négatif

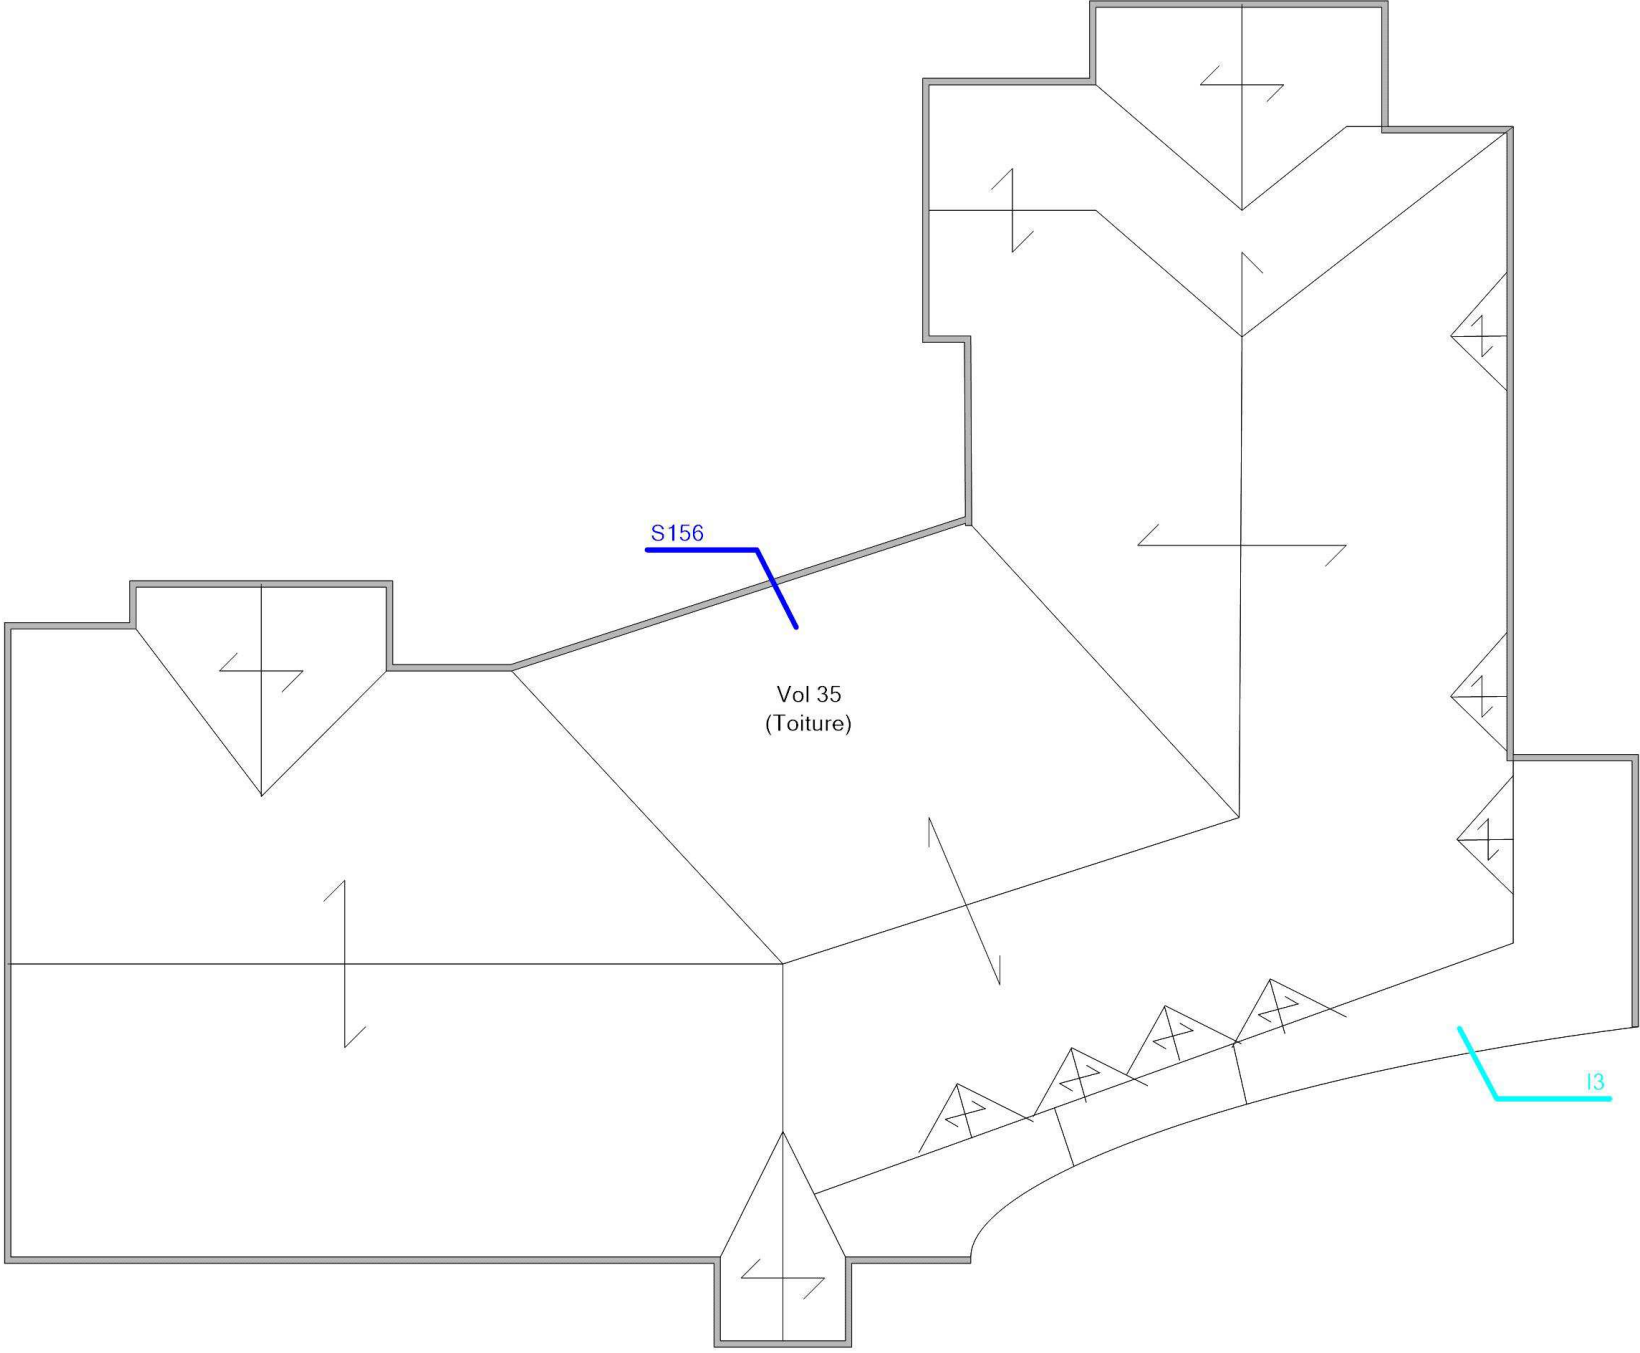

Adresse du bien

RESIDENCE DU LAC
53940 ST BERTHEVIN

Désignation

Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages

Date intervention


13/03/2017

Technicien intervenant

PALLUEL Matthieu

Vol 36
(Façade 1)



Légende	
	Localisation dun sondage négatif

	Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant
	RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	13/03/2017	PALLUEL Matthieu

FAÇADE 2 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000943
Vol 37 (Façade 2) 				Légende
				S Localisation dun sondage négatif
				Technicien intervenant
Adresse du bien		Désignation	Date intervention	
RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN		Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	13/03/2017	PALLUEL Matthieu

Vol 38
(Façade 3)



Légende

S

Localisation d'un sondage négatif

FAÇADE 4 - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES				Référence: 002LQ000943
Vol 39 (Façade 4) 				Légende
				P Localisation dun prélèvement
				S Localisation dun sondage négatif
Adresse du bien	Désignation	Date intervention	Technicien intervenant	
AC Environnement Diagnostics Immobiliers RESIDENCE DU LAC 53940 ST BERTHEVIN	Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages	13/03/2017	PALLUEL Matthieu	

ANNEXE : Reportage photographique

 Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°31 - 1 (P31)	Combles 52 M. DE SULLY - Vol 34 (Comble)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°26 - 1 (P26)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 8 (Palier 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°26 - 2 (P26)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 8 (Palier 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°27 - 1 (P27)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 16 (Local vo 4)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°27 - 2 (P27)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 16 (Local vo 4)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°28 - 1 (P28)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 17 (Cave 2)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°28 - 2 (P28)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 17 (Cave 2)	Prélevement négatif
S68 - 1 (A68)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 14 (Local vo 2)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S72 - 1 (A72)	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 16 (Local vo 4)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
S153 - 1 (A153)	Etages 52 M. DE SULLY - Vol 25 (Local vo 6)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S154 - 1 (A154)	Etages 52 M. DE SULLY - Vol 28 (Local vo 7)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage
S155 - 1 (A155)	Etages 52 M. DE SULLY - Vol 31 (Local vo 8)	Présence sur décision de l'opérateur de repérage

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°32 - 1 (P32)	Façade 4 - Vol 39 (Façade 4)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°32 - 2 (P32)	Façade 4 - Vol 39 (Façade 4)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°1 - 1 (P1)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°1 - 2 (P1)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°2 - 1 (P2)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°3 - 1 (P3)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°3 - 2 (P3)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°4 - 1 (P4)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°4 - 2 (P4)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°5 - 1 (P5)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°5 - 2 (P5)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°6 - 2 (P6)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°6 - 1 (P6)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°7 - 2 (P7)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°7 - 1 (P7)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°8 - 2 (P8)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°8 - 1 (P8)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°9 - 1 (P9)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°9 - 2 (P9)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°10 - 1 (P10)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°10 - 2 (P10)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°11 - 2 (P11)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°11 - 1 (P11)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°12 - 2 (P12)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°12 - 1 (P12)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°13 - 1 (P13)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°13 - 2 (P13)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°14 - 2 (P14)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°14 - 1 (P14)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°15 - 1 (P15)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°15 - 2 (P15)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°16 - 2 (P16)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement positif
002LQ000943 n°16 - 1 (P16)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement positif
002LQ000943 n°17 - 2 (P17)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°17 - 1 (P17)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°19 - 1 (P19)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°19 - 2 (P19)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°20 - 1 (P20)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°20 - 2 (P20)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°21 - 2 (P21)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°21 - 1 (P21)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°22 - 1 (P22)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement positif
002LQ000943 n°22 - 2 (P22)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	Prélevement positif
002LQ000943 n°23 - 1 (P23)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°23 - 2 (P23)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°24 - 1 (P24)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°24 - 2 (P24)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°25 - 1 (P25)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif
002LQ000943 n°25 - 2 (P25)	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	Prélevement négatif

Référence	Localisation	Action
	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 7 (Porche 2)	I1

Référence	Localisation	Action
002LQ000943 n°29 - 2 (P29)	RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Prélèvement négatif
002LQ000943 n°29 - 1 (P29)	RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Prélèvement négatif
002LQ000943 n°30 - 1 (P30)	RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Prélèvement négatif
002LQ000943 n°30 - 2 (P30)	RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2)	Prélèvement négatif

002LQ000943 n°1 - 1 (P1)



002LQ000943 n°1 - 2 (P1)



002LQ000943 n°2 - 1 (P2)



002LQ000943 n°3 - 1 (P3)



002LQ000943 n°3 - 2 (P3)



002LQ000943 n°4 - 1 (P4)



002LQ000943 n°4 - 2 (P4)



002LQ000943 n°5 - 1 (P5)



002LQ000943 n°5 - 2 (P5)



002LQ000943 n°6 - 2 (P6)



002LQ000943 n°6 - 1 (P6)



002LQ000943 n°7 - 2 (P7)



002LQ000943 n°7 - 1 (P7)



002LQ000943 n°8 - 2 (P8)



002LQ000943 n°8 - 1 (P8)



002LQ000943 n°9 - 1 (P9)



002LQ000943 n°9 - 2 (P9)



002LQ000943 n°10 - 1 (P10)



002LQ000943 n°10 - 2 (P10)



002LQ000943 n°11 - 2 (P11)



002LQ000943 n°11 - 1 (P11)




002LQ000943 n°12 - 2 (P12)



002LQ000943 n°12 - 1 (P12)



002LQ000943 n°13 - 1 (P13)

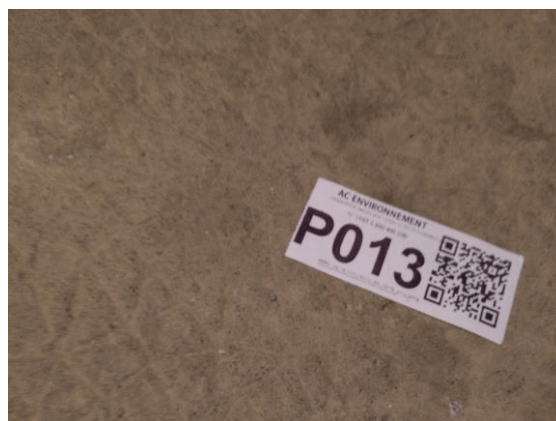

002LQ000943 n°13 - 2 (P13)



002LQ000943 n°14 - 2 (P14)



002LQ000943 n°14 - 1 (P14)




002LQ000943 n°15 - 1 (P15)




002LQ000943 n°15 - 2 (P15)



002LQ000943 n°16 - 2 (P16)

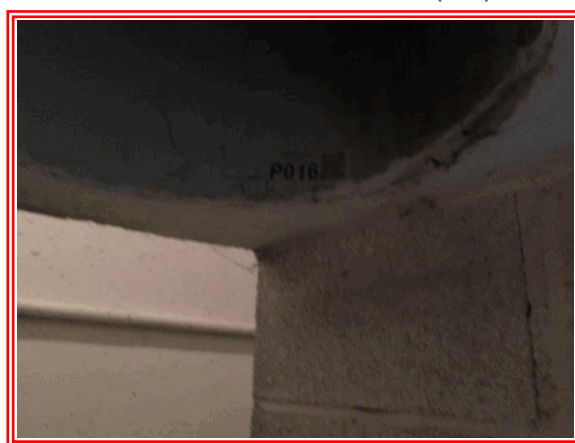

002LQ000943 n°16 - 1 (P16)

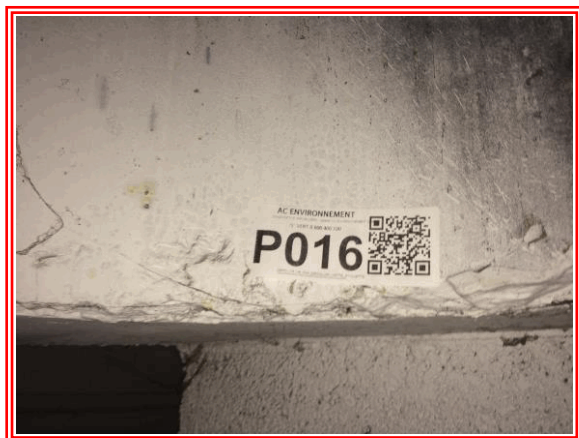

002LQ000943 n°17 - 2 (P17)



002LQ000943 n°17 - 1 (P17)



002LQ000943 n°19 - 1 (P19)



002LQ000943 n°19 - 2 (P19)



002LQ000943 n°20 - 1 (P20)




002LQ000943 n°20 - 2 (P20)



002LQ000943 n°21 - 2 (P21)



002LQ000943 n°21 - 1 (P21)

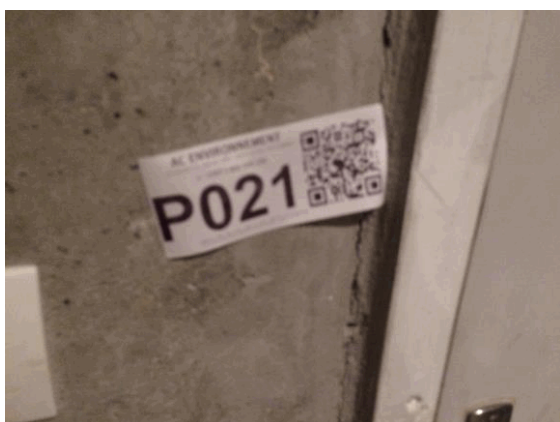

002LQ000943 n°22 - 1 (P22)



002LQ000943 n°22 - 2 (P22)



002LQ000943 n°23 - 1 (P23)



002LQ000943 n°23 - 2 (P23)



002LQ000943 n°24 - 1 (P24)



002LQ000943 n°24 - 2 (P24)




002LQ000943 n°25 - 1 (P25)



002LQ000943 n°25 - 2 (P25)



002LQ000943 n°26 - 1 (P26)

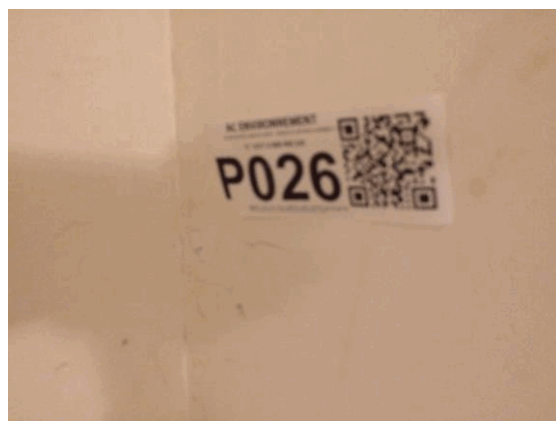

002LQ000943 n°26 - 2 (P26)



002LQ000943 n°27 - 1 (P27)



002LQ000943 n°27 - 2 (P27)



002LQ000943 n°28 - 1 (P28)



002LQ000943 n°28 - 2 (P28)



002LQ000943 n°29 - 2 (P29)



002LQ000943 n°29 - 1 (P29)



002LQ000943 n°30 - 1 (P30)



002LQ000943 n°30 - 2 (P30)



002LQ000943 n°31 - 1 (P31)



002LQ000943 n°32 - 1 (P32)



002LQ000943 n°32 - 2 (P32)




I1 - 1



S68 - 1 (A68)



S72 - 1 (A72)

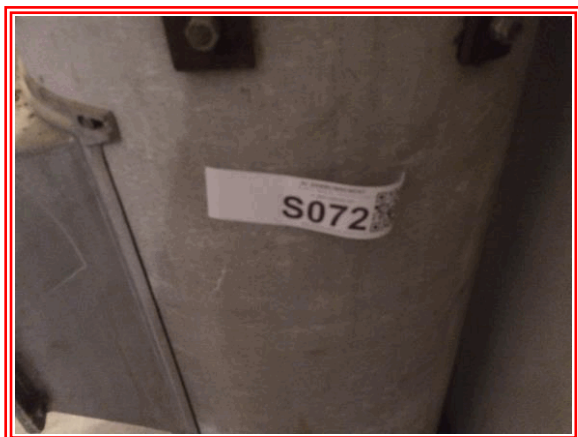


S153 - 1 (A153)



S154 - 1 (A154)



S155 - 1 (A155)

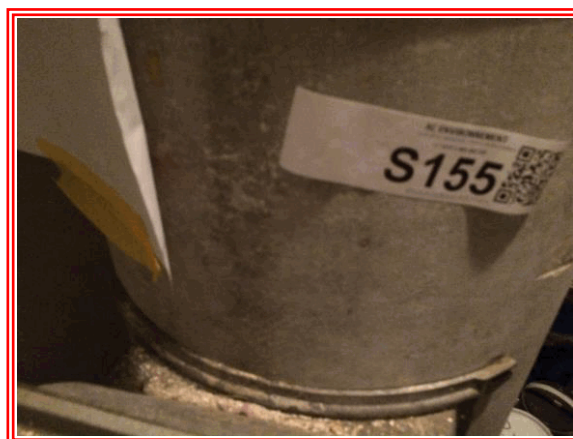

ANNEXE : Récapitulatif des prélèvements et analyses

Prélèvements en rouge = Positif

Référence	Categorie	Composant	Materiau	Localisation	Observation
P1	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise + peinture en faible quantité non séparable - Beige (carreaux 30 X 30 Beige) -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P2	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige + matériau gris hétérogène - blanche (plinthes beiges) -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P3	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir avec poussières - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P4	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable - Enduit platre + peinture gouttelée blanche -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P5	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple noir - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	
P6	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Sous face escalier -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P7	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable - Plafond dur droit (enduit gouttelé) -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P8	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières non séparable + peinture non séparable - Plaques de plâtre -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P9	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Enduit débulage béton banché brut -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	
P10	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Joint d'assemblage des parpaings -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	
P11	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable - Enduit débulage plafond brut -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	
P12	Parois verticales intérieures et enduits	Gaines et coffre verticaux	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 3 (Gaine technique 1)	
P13	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Enduit compact gris hétérogène - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P14	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - En partie basse -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P15	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène + peinture - Support conduit vo -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	

P16	Conduits, canalisations et équipements	Vide ordure	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P17	Plafond et faux-plafonds	Plafonds	Matériau cotonneux gris avec poussières - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P18	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit compact gris hétérogène - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 6 (Cave 1)	
P19	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle polymère jaune non séparable + ragréage rose non séparable + sous couche de ragréage grise - Rose -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P20	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable - Lino marron + colle jaune -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P21	Parois verticales intérieures et enduits	Murs et cloisons	Enduit gris en vrac hétérogène - Rebouchage autour porte -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 4 (Local vo 1)	
P22	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable - Semi dur grise et blanche (intérieure et extérieure) -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 2 (Hall d'entrée 1)	
P23	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple incolore - -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	
P24	Façades	Murs	Enduit compact gris hétérogène - En partie basse -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	
P25	Façades	Murs	Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable - Courant -	RDC 16 J-B COLBERT - Vol 1 (Porche 1)	
P26	Parois verticales intérieures et enduits	Cloisons légères ou préfabriquées	Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable - -	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 8 (Palier 1)	
P27	Plafond et faux-plafonds	Faux plafonds	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier - -	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 16 (Local vo 4)	
P28	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable - gratté -	Etages 16 J-B COLBERT - Vol 17 (Cave 2)	
P29	Revêtement de sol	Revêtement de sol	Colle grise en vrac - Gris (carreaux 30 X 30 Beige) -	RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2)	
P30	Revêtement de mur	Revêtement de mur	Colle beige - blanche (plinthes grises) -	RDC 52 M. DE SULLY - Vol 19 (Hall d'entrée 2)	
P31	Toiture et étanchéité	Elément sous toiture	Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé - Laine de verre + pare vapeur -	Combles 52 M. DE SULLY - Vol 34 (Comble)	

P32	Parois verticales intérieures et enduits	Menuiseries	Matériau souple gris avec poussières - Reprise d'étanchéité des menuiseries des locaux commerciaux au RDC -	Façade 4 - Vol 39 (Façade 4)	
-----	--	-------------	---	------------------------------	--



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46377 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46377
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943001 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Colle grise / Peinture en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise + peinture en faible quantité non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46378 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46378
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943002 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Colle beige / Matériau gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige + matériau gris hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46379 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46379
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943003 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Matériau souple noir avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir avec poussières	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46380 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46380
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943004 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit plâtre / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable + matériau gris en vrac + peintures multiples non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46381 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46381
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943005 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Ensemble des joints d'étanchéité + mastic vitrier de la menuiserie / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple noir	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46382 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46382
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943006 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46383 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46383
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943007 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit plâtre / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46384 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46384
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943008 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier avec poussières / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + papier avec poussières non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46385 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46385
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943009 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (Cave 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46386 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46386
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943010 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 6 (Cave 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46387 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46387
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943011 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Enduit ciment / Vol 3 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46388 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46388
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943012 / Parois verticales intérieures et enduits / Gaines et coffre verticaux / Joint d'assemblage des carreaux de plâtres / Vol 3 (Gaine technique 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46389 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46389
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943013 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46390 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46390
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943014 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46391 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46391
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943015 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit ciment / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ▶

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46392 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46392
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943016 / Conduits, canalisations et équipements / Vide ordure / Conduit / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Fibrociment gris sous forme de plaque avec fibres visibles + peinture non séparable	MOLP le 24/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46393 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46393
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943017 / Plafond et faux-plafonds / Plafonds / Flocages / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Matériau cotonneux gris avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau cotonneux gris avec poussières	MOLP le 24/03/2017	Amiante non détecté Analyse confirmée au META	---	3

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46394 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46394
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943018 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 6 (Cave 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46395 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46395
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943019 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Ragréege / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragréege rose / Sous couche de ragréege grise

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle polymère jaune non séparable + ragréege rose non séparable + sous couche de ragréege grise	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46396 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46396
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943020 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Lés plastiques avec sous-couche / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Revêtement souple beige avec couche fibreuse / Colle polymère jaune avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple beige avec couche fibreuse + colle polymère jaune avec poussières non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46397 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46397
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943021 / Parois verticales intérieures et enduits / Murs et cloisons / Enduit de rebouchage / Vol 4 (Local vo 1)
Description ITGA	Enduit gris en vrac hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac hétérogène	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46398 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46398
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943022 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 2 (Hall d'entrée 1)
Description ITGA	Matériau mou gris avec poussières / Matériau gris en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau mou gris avec poussières + matériau gris en vrac hétérogène non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46399 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46399
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943023 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Matériau souple incolore

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple incolore	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46400 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46400
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943024 / Façades / Murs / Enduit ciment / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46401 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46401
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943025 / Façades / Murs / Enduits projetés / Vol 1 (Porche 1)
Description ITGA	Enduit beige en vrac hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit beige en vrac hétérogène + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46402 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46402
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943026 / Parois verticales intérieures et enduits / Cloisons légères ou préfabriquées / Jonction entre panneaux préfabriqués / Vol 8 (Palier 1)
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Carton / Papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + carton non séparable + papier non séparable + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46403 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46403
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943027 / Plafond et faux-plafonds / Faux plafonds / Joints panneau / plaques / Vol 16 (Local vo 4)
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc en faible quantité en vrac non séparable + papier	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46404 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46404
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943028 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Chape maigre / Vol 17 (Cave 2)
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46405 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46405
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943029 / Revêtement de sol / Revêtement de sol / Colles de carrelage / Vol 19 (Hall d'entrée 2)
Description ITGA	Colle grise en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle grise en vrac	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46406 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46406
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943030 / Revêtement de mur / Revêtement de mur / Colle de carrelage (plinthe) / Vol 19 (Hall d'entrée 2)
Description ITGA	Colle beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Colle beige	META le 25/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46407 EN DATE DU 27/03/2017 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46407
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943031 / Toiture et étanchéité / Élément sous toiture / Isolant sous toiture / Vol 34 (Comble)
Description ITGA	Matériau fibreux jaune avec poussières / Papier bitumé

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau fibreux jaune avec poussières + papier bitumé	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET



Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

RAPPORT D'ESSAI N° IT071703-46408 EN DATE DU 27/03/2017

RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

AC ENVIRONNEMENT
M. Mathieu PALLUEL
64 rue Clément Ader
42153 RIORGES

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-26142
Echantillon ITGA : IT071703-46408
Reçu au laboratoire le : 16/03/2017

Réf. Client :

Commande	002LQ000943
Dossier client	_0032600015_ RESIDENCE DU LAC - 53940 ST BERTHEVIN Bâtiment composé de 2 cages et de 3 étages
Echantillon	002LQ000943032 / Parois verticales intérieures et enduits / Menuiseries / Reprise d'étanchéité / Vol 39 (Façade 4)
Description ITGA	Matériau souple gris avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau souple gris avec poussières	META le 27/03/2017	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Céline Blin - Analyste MET